


Obrazložitev Akta o spremembah Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo

Agencija za energijo (v nadaljevanju: agencija) je na podlagi šestega odstavka 128. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE, v nadaljevanju: EZ-1) zadolžena za izdajo Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo (v nadaljevanju: akt).

Agencija je avgusta 2015 izdala Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo. V pripravah na naslednje regulativno obdobje je agencija pregledala akt in ugotovila nedoslednosti glede rokov za poročanje dnevnih, mesečnih in letnih poročil o neprekinjenosti napajanja ter problematiko glede roka za vzpostavitev nadzora nad parametri neprekinjenosti na NN-nivoju (raven spremljanja parametrov na TP in NN-izvodih TP) in glede poročanja teh parametrov agenciji. V skladu z veljavnim aktom bi distribucijski operater oziroma distribucijska podjetja morala vzpostaviti nadzor nad parametri neprekinjenosti na NN-nivoju, ko bo vsaj 80 % uporabnikov opremljenih s sistemom naprednega merjenja. Zaradi neenakomernega razvoja sistema naprednega merjenja po posameznih distribucijskih podjetjih, ki je prikazan na spodnjem grafu, bi bil ta pogoj izrazito diskriminatoren glede vpliva na parametre neprekinjenosti za distribucijska podjetja, ki so bila učinkovitejša pri uvajanju naprednega merjenja. Pri teh podjetjih bi se večji delež odjemalcev z naprednimi merilnimi napravami kazal v relativnem poslabšanju parametrov neprekinjenosti, kar predstavlja negativen vpliv na upravičene stroške teh podjetij. Obratno bi podjetja z manjšim deležem naprednih merilnih naprav izkazovala relativno boljše parametre neprekinjenosti, saj bi bile prekinitve na NN-nivoju registrirane v manjši meri. V obeh primerih bi prišlo do izrazitega popačenja nagrajevalno-penalizacijske sheme reguliranja z neprekinjenostjo napajanja.

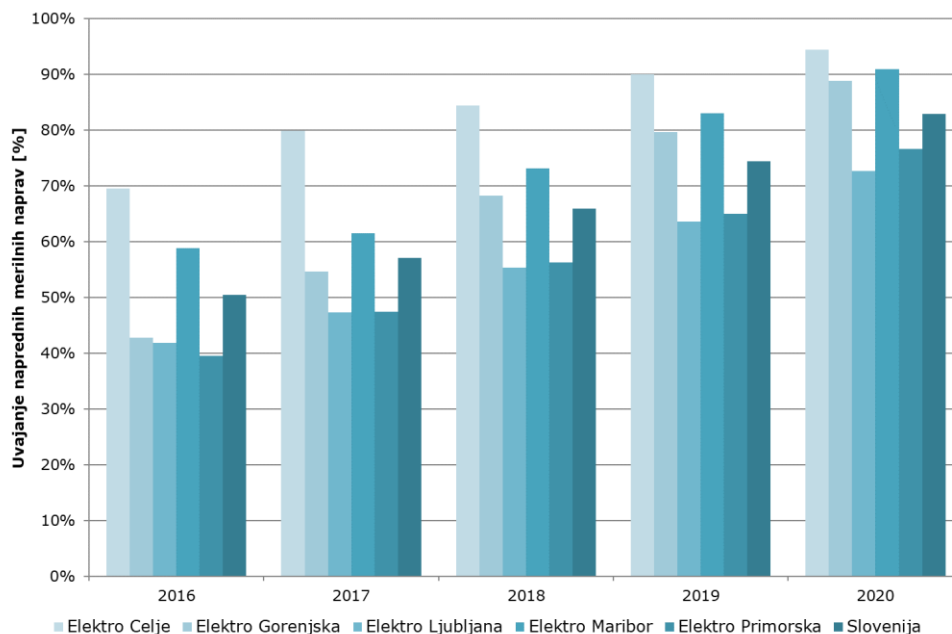

Agencija je pripravila predlog sprememb akta o pravilih monitoringa, ki obsega naslednje spremembe in dopolnitve:

- določitev rokov, ločeno za poročanje dnevnih, mesečnih in letnih poročil o neprekinjenosti napajanja;
- sprememba skrajnega roka za vzpostavitev nadzora nad parametri neprekinjenosti na NN-nivoju na 1. 1. 2024 in začetek poročanja teh parametrov agenciji najkasneje leto dni po tem roku.

Osnutek sprememb akta je bil v javni obravnavi od 19. marca 2021 do 6. aprila 2021. Agencija ni prejela nobene pripombe od zainteresirane javnosti, zato sprejeti akt ostaja vsebinsko enak kot pred javno obravnavo.

Akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V Mariboru, 20. 5. 2021