



Agencija za energijo

Energetsko učinkoviti distribucijski sistemi toplote in hladu v letu 2024

Maribor, oktober 2025
www.agen-rs.si

Energetsko učinkoviti distribucijski sistemi toplote in hladu v letu 2024

Agencija za energijo v skladu z drugim odstavkom 50. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE), (Uradni list RS, [158/20](#)) objavlja seznam energetsko učinkovitih distribucijskih sistemov toplote v letu 2024 v Sloveniji. Seznam energetsko učinkovitih distribucijskih sistemov oskrbe z energijo je izdelan na podlagi izpolnjevanja kriterijev prvega odstavka 50. člena ZURE in analiz podatkov o uporabljenih virih energije, soproizvodnje in odvečne toplote v distribucijskih sistemih toplote v letu 2024, ki jih je agencija od distributerjev in proizvajalcev toplote pridobila v sklopu njihovega letnega poročanja (prvi odstavek 50. člena ZURE).

Skladno s prvim odstavkom 50. člena ZURE sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja dosegajo kriterij energetsko učinkovitega sistema, če distributer toplote na letni ravni zagotovi toploto iz vsaj enega od naslednjih virov:

- vsaj 50 % toplote proizvedene posredno ali neposredno iz obnovljivih virov energije,
- vsaj 50 % odvečne toplote,
- vsaj 75 % toplote iz soproizvodnje ali
- vsaj 50 % kombinacije toplote iz najmanj dveh virov iz prejšnjih alinej.

Opomba:

Agencija za energijo zaradi ugotovljene napake pri izračunu odstotnega deleža obnovljivih virov v distribuirani toploti pri šestih distribucijskih sistemih, ki so v obravnavanem koledarskem letu zamenjali upravljavca distribucijskega sistema (distributerja), objavlja njihov popravek. Seznamu učinkovitih distribucijskih sistemov je zaradi naknadno posredovanih podatkov dodan tudi distribucijski sistem SDO OŠ Mozirje.

Vsebina:

1. **Energetska učinkovitost distribucijskih sistemov toplote v Republiki Sloveniji 2024**
(Sumarni pregled energetske učinkovitosti in neučinkovitosti distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja (50. člen Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE), (Uradni list RS, 158/20)).
2. **Energetska učinkovitost distribucijskih sistemov toplote v Republiki Sloveniji 2024**
(Seznam energetske učinkovitosti in neučinkovitosti distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja (50. člen, ZURE))
3. **Energetska učinkovitost distribucijskih sistemov toplote v Republiki Sloveniji 2024**
(Izpolnjevanje kriterija za doseg energetske učinkovitosti distribucijskega sistema (kriterij obnovljivih virov (OVE))).
4. **Energetska učinkovitost distribucijskih sistemov toplote v Republiki Sloveniji 2024**
(Izpolnjevanje kriterija za doseg energetske učinkovitosti distribucijskega sistema (kriterij odvečne toplote (OTE))).
5. **Energetska učinkovitost distribucijskih sistemov toplote v Republiki Sloveniji 2024**
(Izpolnjevanje kriterija za doseg energetske učinkovitosti distribucijskega sistema (kriterij soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE))).
6. **Energetska učinkovitost distribucijskih sistemov toplote v Republiki Sloveniji 2024**
(Izpolnjevanje kriterija za doseg energetske učinkovitosti distribucijskega sistema (kombiniran kriterij)).

Priloge:

1. **Distribucijski sistemi toplote v Republiki Sloveniji v letu 2024**
(Distribucijski sistemi toplote po posameznih slovenskih občinah in oblika njihovega izvajanja dejavnosti v deležu distribuirane toplote).
2. **Distribucijski sistemi toplote v Republiki Sloveniji v letu 2024**
(Dolžine distribucijskih sistemov toplote po posameznih slovenskih občinah).
3. **Distribucijski sistemi toplote v Republiki Sloveniji v letu 2024**
(Distribuirane količine toplote po distribucijskih sistemih po posameznih slovenskih občinah).
4. **Distribucijski sistemi toplote v Republiki Sloveniji v letu 2024**
(Delež porabljenih energentov za proizvodnjo toplote za potrebe distribucijskih sistemov toplote po slovenskih občinah).
5. **Energetska učinkovitost distribucijskih sistemov toplote v Republiki Sloveniji v letu 2024**
(Energetska učinkovitost distribucijskih sistemov toplote (50. člen, Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE), (Uradni list RS, 158/20)).
6. **Energetsko učinkoviti distribucijski sistemi toplote v Republiki Sloveniji v letu 2024**
(Delež porabljenih energentov za proizvodnjo toplote pri energetsko učinkovitih distribucijskih sistemih toplote po slovenskih občinah (50. člen ZURE)).
7. **Energetsko neučinkoviti distribucijski sistemi toplote v Republiki Sloveniji v letu 2024**
(Delež porabljenih energentov za proizvodnjo toplote pri energetsko neučinkovitih distribucijskih sistemih toplote po slovenskih občinah (50. člen ZURE)).
8. **Energetska učinkovitost distribucijskih sistemov toplote v Republiki Sloveniji v letu 2024**
(Energetsko učinkoviti sistemi oskrbe s toploto po slovenskih občinah - distribucijski sistemi, ki dosegajo kriterij vsaj 50 % toplote proizvedene iz obnovljivih virov energije, njihova distribuirana toplota in struktura porabljenih primarnih energentov za proizvodnjo toplote (50. člen ZURE)).

9. **Energetska učinkovitost distribucijskih sistemov toplote v Republiki Sloveniji v letu 2024**
(Energetsko učinkoviti sistemi oskrbe s toploto po slovenskih občinah distribucijski sistemi, ki dosegajo kriterij vsaj 75 % toplote iz soproizvodnje, distribuirana toplota in struktura porabljenih primarnih energentov za proizvodnjo toplote (50. člen ZURE)).
10. **Energetska učinkovitost distribucijskih sistemov toplote v Republiki Sloveniji v letu 2024**
(Energetsko učinkoviti sistemi oskrbe s toploto po slovenskih občinah distribucijski sistemi ki dosegajo kombiniran kriterij, distribuirana toplota in struktura porabljenih primarnih energentov za proizvodnjo toplote (50. člen ZURE)).

tblV_Ucinkovitost_00

ENERGETSKA UČINKOVITOST DISTRIBUCIJSKIH SISTEMOV TOPLOTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 2024

Sumarni pregled energetske učinkovitosti in neučinkovitosti distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja (50. člen Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE), (Uradni list RS, 158/20))

Energetska učinkovitost distribucijskih sistemov toplote (50. člen, ZURE)

Število distribucijskih sistemov	Oblika izvajanja			
Energetska učinkovitost	GJS	Tržna	Lastniška	Skupna vsota
2024				
<i>Učinkovit distribucijski sistem daljinskega ogrevanja</i>	50	12	7	69
<i>Neučinkovit distribucijski sistem daljinskega ogrevanja</i>	13	7	34	54
Skupna vsota	63	19	41	123

Izpolnjevanje kriterija za doseg energetske učinkovitosti distribucijskega sistema (Kriterij obnovljivih virov (OVE))

Število distribucijskih sistemov	Oblika izvajanja			
Energetska učinkovitost	GJS	Tržna	Lastniška	Skupna vsota
2024				
<i>vsaj 50 % toplote proizvedene posredno ali neposredno iz obnovljivih virov energije</i>	38	10	7	55
<i>ne dosega vsaj 50 % toplote proizvedene posredno ali neposredno iz obnovljivih virov energije</i>	25	9	34	68
Skupna vsota	63	19	41	123

Izpolnjevanje kriterija za doseg energetske učinkovitosti distribucijskega sistema (Kriterij odvečne toplote (OTE))

Število distribucijskih sistemov	Oblika izvajanja			
Energetska učinkovitost	GJS	Tržna	Lastniška	Skupna vsota
2024				
<i>ne dosega vsaj 50 % odvečne toplote</i>	63	19	41	123
Skupna vsota	63	19	41	123

Izpolnjevanje kriterija za doseg energetske učinkovitosti distribucijskega sistema (Kriterij sproizvodnje toplote in električne energije (SPTE))

Število distribucijskih sistemov	Oblika izvajanja			
Energetska učinkovitost	GJS	Tržna	Lastniška	Skupna vsota
2024				
<i>vsaj 75 % toplote iz sproizvodnje</i>	3	1		4
<i>ne dosega vsaj 75 % toplote iz sproizvodnje</i>	60	18	41	119
Skupna vsota	63	19	41	123

Izpolnjevanje kombiniranega kriterija za doseg energetske učinkovitosti distribucijskega sistema (Kombiniran kriterij)

Število distribucijskih sistemov	Oblika izvajanja			
Energetska učinkovitost	GJS	Tržna	Lastniška	Skupna vsota
2024				
<i>vsaj 50 % kombinacije toplote iz najmanj dveh virov iz prejšnjih alinej</i>	15	1		16
<i>ne dosega vsaj 50 % kombinacije toplote iz najmanj dveh virov iz prejšnjih alinej</i>	48	18	41	107
Skupna vsota	63	19	41	123

ENERGETSKA UČINKOVITOST DISTRIBUCIJSKIH SISTEMOV TOPLOTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 2024

Seznam energetsko učinkovitih in neučinkovitih distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja
(50. člen Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE), (Uradni list RS, 158/20)).

Seznam prikazuje energetsko učinkovite sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja ki so v letu 2024 izpolnili vsaj en izmed kriterij prvega odstavka 50. člena ZURE, glede uporabe obnovljivih virov energije, proizvedenja in odvečne toplote pri oskrbi distribucijskega sistema toplote oziroma hlajenja.

UPORABLJENE OZNAKE

SDO - Distribucijski sistem daljinskega ogrevanja
SDOLB - Distribucijski sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso
SDH - Distribucijski sistem hlajenja
PADS - Parovodni distribucijski sistem

Energetska učinkovitost distribucijskih sistemov toplote (50 člen, ZURE)

Energetska učinkovitost
2024
Učinkovit distribucijski sistem daljinskega ogrevanja
GJS
Gorenjska
SDO Jesenice
SDOLB Bohinjska Bistrica
SDOLB Preddvor
SDOLB Železniki
Goriška
DOLB Bovec
DOLB Kobarid
SDO Miren - Kostanjevica
Jugovzhodna Slovenija
SDO Ekoenergija, Semič
SDOLB - Center mesta Trebnje
SDOLB Metlika
SDOLB naselje Čardak, Črnomelj
SDOLB Metlika II
Koroška
SDO OŠ Šmartno, Slovenj Gradec
SDO Radlje ob Dravi
SDO Ravne na Koroškem
SDO Slovenj Gradec
SDOLB Vuzenica
SDO Športni objekt Špic D
Obalno-kraška
SDO Liminjanska, Lucija, Piran
SDO Šolska, Lucija, Piran
Osrednjeslovenska
PADS - TE-TOL, Ljubljana
PADS - TO Šiška, Ljubljana
SDO Ekoenergija, Moravče
SDO Kočevje
SDO Ljubljana
SDOLB Ivančna Gorica
SDOLB Ribnica
Podravska
SDO Kidričevo
SDO Maribor
SDO Ptuj
SDO Sladki Vrh, Šentilj
SDOLB Hoče Slivnica
SDOLB Lenart
SDOLB Oplotnica
Pomurska
SDO Lendava
Primorsko-notranjska

Energetska učinkovitost distribucijskih sistemov toplote (50 člen, ZURE)

Energetska učinkovitost
<i>SDOLB Postojna - GJS</i>
Savinjska
<i>SDO Celje</i>
<i>SDO Podrožnik, Mozirje</i>
<i>SDO SP, Slovenske Konjice</i>
<i>SDO Šaleške doline</i>
<i>SDO TO, Slovenske Konjice</i>
<i>SDOLB Gornji Grad</i>
<i>SDOLB Luče</i>
<i>SDOLB Nazarje</i>
<i>SDOLB Solčava</i>
<i>SDOLB Vransko</i>
<i>DOLB Kozje</i>
<i>SDO OŠ Mozirje, Mozirje</i>
Zasavska
<i>SDO Hrastnik</i>
<i>SDO Zagorje ob Savi</i>
Tržna
Goriška
<i>SDO IC Meblo, Nova Gorica</i>
<i>SDO Kobarid</i>
<i>SDO na Logu, Tolmin</i>
<i>SDOLB Majske poljane, Nova Gorica</i>
Jugovzhodna Slovenija
<i>SDO Smrečnikova, Novo mesto</i>
Koroška
<i>SDO železarna Ravne, Ravne na Koroškem</i>
Osrednjeslovenska
<i>DOLB Sodražica - Občina</i>
<i>DOLB Sodražica - Osnovna šola</i>
<i>SDO Gabrovka, Litija</i>
<i>SDO Jevnica, Litija</i>
<i>SDOLB Loški Potok, Loški potok</i>
Primorsko-notranjska
<i>SDOLB Postojna - TDS</i>
Lastniška
Gorenjska
<i>SDOLB Kranjska Gora</i>
<i>SDOLB Mojstrana, Kranjska gora</i>
Goriška
<i>SDO Podbrdo, Tolmin</i>
Obalno-kraška
<i>DOLB Brinje Kozina</i>
Osrednjeslovenska
<i>SDO Tisa, Kamnik</i>
Primorsko-notranjska
<i>SDO Volaričeva24, Postojna</i>
Savinjska
<i>SDOLB Nova cerkev, Vojnik</i>
Neučinkovit distribucijski sistem daljinskega ogrevanja
GJS
Goriška
<i>SDO naselje Podmark, Šempeter Vrtojba</i>
<i>SDO Nova Gorica</i>
<i>SDO ŠRC, Idrija</i>
Koroška
<i>SDO kotlovnica Meža, Dravograd</i>
Obalno-kraška
<i>SDO Obala, Lucija, Piran</i>
Osrednjeslovenska
<i>SDO Litija center, Litija</i>
<i>SDO Grosuplje - Bevkova</i>
<i>SDO Grosuplje - Sončni dvori</i>
Pomurska
<i>SDO Murska Sobota</i>
Savinjska

Energetska učinkovitost distribucijskih sistemov toplote (50 člen, ZURE)

Energetska učinkovitost
SDH Velenje
SDO Kotlarna Nova Dobrava, Zreče
SDO Razvojni center Celje
Zasavska
SDO Trbovlje
Tržna
Gorenjska
SDH Gospodarska cona Iskra Labore, Kranj
SDO Gospodarska cona Iskra Labore, Kranj
SDO ZGK ISKRA, Kranj
Goriška
SDO Elektro Primorska, Nova Gorica
Osrednjeslovenska
SDO Kamnik
SDO Tehnološki park Ljubljana
Podravska
SDO UKC Maribor, Maribor
Lastniška
Gorenjska
SDO Bled
SDO Hrušica, Jesenice
SDO naselje Planina, Kranj
SDO naselje Vodni stolp, Kranj
Jugovzhodna Slovenija
SDO naselje Slavka Gruma, Novo mesto
SDO TPV, Novo mesto
Koroška
SDO Mežica - kotlovnica Leška cesta 3
SDO Mežica - kotlovnica Mariborska 12
SDO Mežica - kotlovnica Partizanska 1
SDO Prevalje - kotlovnica trg 10
SDO Prevalje - kotlovnica trg 38A
SDO Prevalje - kotlovnica trg 3B
SDO Črna - kotlovnica Rudarjevo 4
SDO Črna - kotlovnica Rudarjevo 14a
SDO Črna - kotlovnica Rudarjevo 26
SDO Črna - kotlovnica Center 21
SDO Mežica - kotlovnica Lenartova 4
SDO Mežica - kotlovnica Prežihova 18
SDO Prevalje - kotlovnica Trg 4
SDO Prevalje - kotlovnica Trg 65
Obalno-kraška
SDO Markovec, Koper
Podravska
SDO EPF Maribor, Maribor
SDO Pobrežje - Ulica Bratov Greifov 2, Maribor
SDO Pobrežje, Maribor
Savinjska
SDO Žalec
SDO Glavni trg, Polzela
SDO Pod smrekami, Šempeter
SDO Cankarjeva, Žalec
Posavska
SDO Golnik, Senovo
SDO Koresov breg, Krško
SDO Kolodvorska, Krško
SDO Kare, Krško
SDO Gubčeva, Krško
SDO Bohoričeva, Krško

ENERGETSKA UČINKOVITOST DISTRIBUCIJSKIH SISTEMOV TOPLOTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 2024

Seznam energetsko učinkovitih in neučinkovitih distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja (50. člen Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE), (Uradni list RS, 158/20)).

Seznam prikazuje energetsko učinkovite sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja ki so v letu 2024 delovanja izpolnili kriterij prve alineje prvega odstavka, pri oskrbi distribucijskega sistema toplote oziroma hlajenja (vsaj 50 % toplote proizvedene posredno ali neposredno iz obnovljivih virov energije (OVE)).

UPORABLJENE OZNAKE

SDO - Distribucijski sistem daljinskega ogrevanja
SDOLB - Distribucijski sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso
SDH - Distribucijski sistem hlajenja
PADS - Parovodni distribucijski sistem

Izpolnjevanje kriterija za dosego energetske učinkovitost distribucijskega sistema (kriterij obnovljivih virov (OVE))

Energetska učinkovitost	Dosežen delež [%]
2024	
vsaj 50 % toplote proizvedene posredno ali neposredno iz obnovljivih virov energije	
GJS	
Gorenjska	
SDOLB Bohinjska Bistrica	100,0%
SDOLB Preddvor	100,0%
SDOLB Železniki	100,0%
Goriška	
DOLB Bovec	100,0%
DOLB Kobarid	100,0%
SDO Miren - Kostanjevica	100,0%
Jugovzhodna Slovenija	
SDO Ekoenergija, Semič	50,0%
SDOLB - Center mesta Trebnje	100,0%
SDOLB Metlika	99,9%
SDOLB naselje Čardak, Črnomelj	99,6%
SDOLB Metlika II	100,0%
Koroška	
SDO OŠ Šmartno, Slovenj Gradec	100,0%
SDO Radlje ob Dravi	100,0%
SDO Slovenj Gradec	50,1%
SDOLB Vuzenica	100,0%
SDO Športni objekt Špic D	100,0%
Osrednjeslovenska	
SDO Ekoenergija, Moravče	100,0%
SDO Kočevje	97,9%
SDOLB Ivančna Gorica	100,0%
SDOLB Ribnica	97,3%
Podravska	
SDO Kidričevo	97,9%
SDO Ptuj	73,8%
SDOLB Hoče Slivnica	100,0%
SDOLB Lenart	99,3%
SDOLB Oplotnica	100,0%
Pomurska	
SDO Lendava	79,8%
Primorsko-notranjska	
SDOLB Postojna - GJS	100,0%
Savinjska	
SDO Podrožnik, Mozirje	100,0%
SDO SP, Slovenske Konjice	89,2%
SDO TO, Slovenske Konjice	100,0%
SDOLB Gornji Grad	100,0%
SDOLB Luče	100,0%
SDOLB Nazarje	100,0%
SDOLB Solčava	100,0%
SDOLB Vransko	98,6%

Izpolnjevanje kriterija za dosego energetske učinkovitost distribucijskega sistema
(kriterij obnovljivih virov (OVE))

Energetska učinkovitost	Dosežen delež [%]
<i>DOLB Kozje</i>	100,0%
<i>SDO OŠ Mozirje, Mozirje</i>	100,0%
Zasavska	
<i>SDO Zagorje ob Savi</i>	100,0%
Tržna	
Goriška	
<i>SDO Kobarid</i>	100,0%
<i>SDO na Logu, Tolmin</i>	100,0%
<i>SDOLB Majške poljane, Nova Gorica</i>	100,0%
Jugovzhodna Slovenija	
<i>SDO Smrečnikova, Novo mesto</i>	100,0%
Osrednjeslovenska	
<i>DOLB Sodražica - Občina</i>	100,0%
<i>DOLB Sodražica - Osnovna šola</i>	100,0%
<i>SDO Gabrovka, Litija</i>	100,0%
<i>SDO Jevnica, Litija</i>	100,0%
<i>SDOLB Loški Potok, Loški potok</i>	100,0%
Primorsko-notranjska	
<i>SDOLB Postojna - TDS</i>	100,0%
Lastniška	
Gorenjska	
<i>SDOLB Kranjska Gora</i>	100,0%
<i>SDOLB Mojstrana, Kranjska gora</i>	100,0%
Goriška	
<i>SDO Podbrdo, Tolmin</i>	100,0%
Obalno-kraška	
<i>DOLB Brinje Kozina</i>	50,0%
Osrednjeslovenska	
<i>SDO Tisa, Kamnik</i>	100,0%
Primorsko-notranjska	
<i>SDO Volaričeva24, Postojna</i>	100,0%
Savinjska	
<i>SDOLB Nova cerkev, Vojnik</i>	100,0%
ne dosega vsaj 50 % toplote proizvedene posredno ali neposredno iz obnovljivih virov energije	
GJS	
Gorenjska	
<i>SDO Jesenice</i>	0,4%
Goriška	
<i>SDO naselje Podmark, Šempeter Vrtojba</i>	0,0%
<i>SDO Nova Gorica</i>	10,1%
<i>SDO ŠRC, Idrija</i>	0,0%
Koroška	
<i>SDO kotlovnica Meža, Dravograd</i>	0,0%
<i>SDO Ravne na Koroškem</i>	0,0%
Obalno-kraška	
<i>SDO Liminjanska, Lucija, Piran</i>	3,2%
<i>SDO Obala, Lucija, Piran</i>	0,8%
<i>SDO Šolska, Lucija, Piran</i>	1,6%
Osrednjeslovenska	
<i>PADS - TE-TOL, Ljubljana</i>	15,0%
<i>PADS - TO Šiška, Ljubljana</i>	0,0%
<i>SDO Litija center, Litija</i>	0,0%
<i>SDO Ljubljana</i>	14,5%
<i>SDO Grosuplje - Bevkova</i>	0,0%
<i>SDO Grosuplje - Sončni dvori</i>	0,0%
Podravska	
<i>SDO Maribor</i>	6,8%
<i>SDO Sladki Vrh, Šentilj</i>	0,0%
Pomurska	
<i>SDO Murska Sobota</i>	0,0%
Savinjska	
<i>SDH Velenje</i>	40,0%
<i>SDO Celje</i>	40,6%
<i>SDO Kotlarna Nova Dobrava, Zreče</i>	0,0%
<i>SDO Šaleške doline</i>	1,7%
<i>SDO Razvojni center Celje</i>	0,0%

Izpolnjevanje kriterija za dosego energetske učinkovitost distribucijskega sistema
(kriterij obnovljivih virov (OVE))

Energetska učinkovitost	Dosežen delež [%]
Zasavska	
SDO Hrastnik	34,8%
SDO Trbovlje	0,0%
Tržna	
Gorenjska	
SDH Gospodarska cona Iskra Labore, Kranj	40,0%
SDO Gospodarska cona Iskra Labore, Kranj	0,0%
SDO ZGK ISKRA, Kranj	0,0%
Goriška	
SDO Elektro Primorska, Nova Gorica	0,0%
SDO IC Meblo, Nova Gorica	0,0%
Koroška	
SDO železarna Ravne, Ravne na Koroškem	0,0%
Osrednjeslovenska	
SDO Kamnik	0,0%
SDO Tehnološki park Ljubljana	0,0%
Podravska	
SDO UKC Maribor, Maribor	0,0%
Lastniška	
Gorenjska	
SDO Bled	0,0%
SDO Hrušica, Jesenice	0,0%
SDO naselje Planina, Kranj	0,0%
SDO naselje Vodni stolp, Kranj	0,0%
Jugovzhodna Slovenija	
SDO naselje Slavka Gruma, Novo mesto	0,0%
SDO TPV, Novo mesto	0,0%
Koroška	
SDO Mežica - kotlovnica Leška cesta 3	0,0%
SDO Mežica - kotlovnica Mariborska 12	0,0%
SDO Mežica - kotlovnica Partizanska 1	0,0%
SDO Prevalje - kotlovnica trg 10	0,0%
SDO Prevalje - kotlovnica trg 38A	0,0%
SDO Prevalje - kotlovnica trg 3B	0,0%
SDO Črna - kotlovnica Rudarjevo 4	0,0%
SDO Črna - kotlovnica Rudarjevo 14a	0,0%
SDO Črna - kotlovnica Rudarjevo 26	0,0%
SDO Črna - kotlovnica Center 21	0,0%
SDO Mežica - kotlovnica Lenartova 4	0,0%
SDO Mežica - kotlovnica Prežihova 18	0,0%
SDO Prevalje - kotlovnica Trg 4	0,0%
SDO Prevalje - kotlovnica Trg 65	0,0%
Obalno-kraška	
SDO Markovec, Koper	0,0%
Podravska	
SDO EPF Maribor, Maribor	0,0%
SDO Pobrežje - Ulica Bratov Greifov 2, Maribor	0,0%
SDO Pobrežje, Maribor	0,0%
Savinjska	
SDO Žalec	0,0%
SDO Glavni trg, Polzela	0,0%
SDO Pod smrekami, Šempeter	0,0%
SDO Cankarjeva, Žalec	0,0%
Posavska	
SDO Golnik, Senovo	0,0%
SDO Koresov breg, Krško	0,0%
SDO Kolodvorska, Krško	0,0%
SDO Kare, Krško	0,0%
SDO Gubčeva, Krško	0,0%
SDO Bohoričeva, Krško	0,0%

ENERGETSKA UČINKOVITOST DISTRIBUCIJSKIH SISTEMOV TOPLOTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 2024

Seznam energetsko učinkovitih in neučinkovitih distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja (50. člen Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE), (Uradni list RS, 158/20)).

Seznam prikazuje energetsko učinkovite sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja ki so v letu 2024 delovanja izpolnili kriterij druge alineje prvega odstavka 50. člena ZURE, pri oskrbi distribucijskega sistema toplote oziroma hlajenja (vsaj 50 % odvečne toplote (OTE)).

UPORABLJENE OZNAKE

SDO - Distribucijski sistem daljinskega ogrevanja

SDOLB - Distribucijski sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso

SDH - Distribucijski sistem hlajenja

PADS - Parovodni distribucijski sistem

Izpolnjevanje kriterija za dosego energetske učinkovitost distribucijskega sistema (kriterij odvečne toplote (OTE))

Energetska učinkovitost	Dosežen delež [%]
2024	
ne dosega vsaj 50 % odvečne toplote	
GJS	
Gorenjska	
SDO Jesenice	0,0%
SDOLB Bohinjska Bistrica	0,0%
SDOLB Preddvor	0,0%
SDOLB Železniki	0,0%
Goriška	
DOLB Bovec	0,0%
DOLB Kobarid	0,0%
SDO Miren - Kostanjevica	0,0%
SDO naselje Podmark, Šempeter Vrtojba	0,0%
SDO Nova Gorica	0,0%
SDO ŠRC, Idrija	0,0%
Jugovzhodna Slovenija	
SDO Ekoenergija, Semič	0,0%
SDOLB - Center mesta Trebnje	0,0%
SDOLB Metlika	0,0%
SDOLB naselje Čardak, Črnomelj	0,0%
SDOLB Metlika II	0,0%
Koroška	
SDO kotlovnica Meža, Dravograd	0,0%
SDO OŠ Šmartno, Slovenj Gradec	0,0%
SDO Radlje ob Dravi	0,0%
SDO Ravne na Koroškem	13,9%
SDO Slovenj Gradec	0,0%
SDOLB Vuzenica	0,0%
SDO Športni objekt Špic D	0,0%
Obalno-kraška	
SDO Liminjanska, Lucija, Piran	0,0%
SDO Obala, Lucija, Piran	0,0%
SDO Šolska, Lucija, Piran	0,0%
Osrednjeslovenska	
PADS - TE-TOL, Ljubljana	0,0%
PADS - TO Šiška, Ljubljana	2,0%
SDO Ekoenergija, Moravče	0,0%
SDO Kočevje	0,0%
SDO Litija center, Litija	0,0%
SDO Ljubljana	0,2%
SDOLB Ivančna Gorica	0,0%
SDOLB Ribnica	0,0%
SDO Grosuplje - Bevkova	0,0%
SDO Grosuplje - Sončni dvori	0,0%
Podravska	
SDO Kidričevo	0,0%
SDO Maribor	0,0%

Izpolnjevanje kriterija za dosego energetske učinkovitost distribucijskega sistema
(kriterij odvečne toplote (OTE))

Energetska učinkovitost	Dosežen delež [%]
<i>SDO Ptuj</i>	0,0%
<i>SDO Sladki Vrh, Šentilj</i>	0,0%
<i>SDOLB Hoče Slivnica</i>	0,0%
<i>SDOLB Lenart</i>	0,0%
<i>SDOLB Oplotnica</i>	0,0%
Pomurska	
<i>SDO Lendava</i>	0,0%
<i>SDO Murska Sobota</i>	0,0%
Primorsko-notranjska	
<i>SDOLB Postojna - GJS</i>	0,0%
Savinjska	
<i>SDH Velenje</i>	0,0%
<i>SDO Celje</i>	0,0%
<i>SDO Kotlarna Nova Dobrava, Zreče</i>	0,0%
<i>SDO Podrožnik, Mozirje</i>	0,0%
<i>SDO SP, Slovenske Konjice</i>	0,0%
<i>SDO Šaleške doline</i>	0,0%
<i>SDO TO, Slovenske Konjice</i>	0,0%
<i>SDOLB Gornji Grad</i>	0,0%
<i>SDOLB Luče</i>	0,0%
<i>SDOLB Nazarje</i>	0,0%
<i>SDOLB Solčava</i>	0,0%
<i>SDOLB Vransko</i>	0,0%
<i>SDO Razvojni center Celje</i>	0,0%
<i>DOLB Kozje</i>	0,0%
<i>SDO OŠ Mozirje, Mozirje</i>	0,0%
Zasavska	
<i>SDO Hrastnik</i>	0,0%
<i>SDO Trbovlje</i>	0,0%
<i>SDO Zagorje ob Savi</i>	0,0%
Tržna	
Gorenjska	
<i>SDH Gospodarska cona Iskra Labore, Kranj</i>	0,0%
<i>SDO Gospodarska cona Iskra Labore, Kranj</i>	0,0%
<i>SDO ZGK ISKRA, Kranj</i>	0,0%
Goriška	
<i>SDO Elektro Primorska, Nova Gorica</i>	0,0%
<i>SDO IC Meblo, Nova Gorica</i>	0,0%
<i>SDO Kobarid</i>	0,0%
<i>SDO na Logu, Tolmin</i>	0,0%
<i>SDOLB Majske poljane, Nova Gorica</i>	0,0%
Jugovzhodna Slovenija	
<i>SDO Smrečnikova, Novo mesto</i>	0,0%
Koroška	
<i>SDO železarna Ravne, Ravne na Koroškem</i>	13,9%
Osrednjeslovenska	
<i>DOLB Sodražica - Občina</i>	0,0%
<i>DOLB Sodražica - Osnovna šola</i>	0,0%
<i>SDO Gabrovka, Litija</i>	0,0%
<i>SDO Jevnica, Litija</i>	0,0%
<i>SDO Kamnik</i>	0,0%
<i>SDOLB Loški Potok, Loški potok</i>	0,0%
<i>SDO Tehnološki park Ljubljana</i>	0,0%
Podravska	
<i>SDO UKC Maribor, Maribor</i>	0,0%
Primorsko-notranjska	
<i>SDOLB Postojna - TDS</i>	0,0%
Lastniška	
Gorenjska	
<i>SDO Bled</i>	0,0%
<i>SDO Hrušica, Jesenice</i>	0,0%
<i>SDO naselje Planina, Kranj</i>	0,0%
<i>SDO naselje Vodni stolp, Kranj</i>	0,0%
<i>SDOLB Kranjska Gora</i>	0,0%
<i>SDOLB Mojstrana, Kranjska gora</i>	0,0%
Goriška	

**Izpolnjevanje kriterija za doseg energijske učinkovitosti distribucijskega sistema
(kriterij odvečne toplote (OTE))**

Energetska učinkovitost	Dosežen delež [%]
<i>SDO Podbrdo, Tolmin</i>	0,0%
Jugovzhodna Slovenija	
<i>SDO naselje Slavka Gruma, Novo mesto</i>	0,0%
<i>SDO TPV, Novo mesto</i>	0,0%
Koroška	
<i>SDO Mežica - kotlovnica Leška cesta 3</i>	0,0%
<i>SDO Mežica - kotlovnica Mariborska 12</i>	0,0%
<i>SDO Mežica - kotlovnica Partizanska 1</i>	0,0%
<i>SDO Prevalje - kotlovnica trg 10</i>	0,0%
<i>SDO Prevalje - kotlovnica trg 38A</i>	0,0%
<i>SDO Prevalje - kotlovnica trg 3B</i>	0,0%
<i>SDO Črna - kotlovnica Rudarjevo 4</i>	0,0%
<i>SDO Črna - kotlovnica Rudarjevo 14a</i>	0,0%
<i>SDO Črna - kotlovnica Rudarjevo 26</i>	0,0%
<i>SDO Črna - kotlovnica Center 21</i>	0,0%
<i>SDO Mežica - kotlovnica Lenartova 4</i>	0,0%
<i>SDO Mežica - kotlovnica Prežihova 18</i>	0,0%
<i>SDO Prevalje - kotlovnica Trg 4</i>	0,0%
<i>SDO Prevalje - kotlovnica Trg 65</i>	0,0%
Obalno-kraška	
<i>SDO Markovec, Koper</i>	0,0%
<i>DOLB Brinje Kozina</i>	0,0%
Osrednjeslovenska	
<i>SDO Tisa, Kamnik</i>	0,0%
Podravska	
<i>SDO EPF Maribor, Maribor</i>	0,0%
<i>SDO Pobrežje - Ulica Bratov Greifov 2, Maribor</i>	0,0%
<i>SDO Pobrežje, Maribor</i>	0,0%
Primorsko-notranjska	
<i>SDO Volaričeva24, Postojna</i>	0,0%
Savinjska	
<i>SDO Žalec</i>	0,0%
<i>SDOLB Nova cerkev, Vojnik</i>	0,0%
<i>SDO Glavni trg, Polzela</i>	0,0%
<i>SDO Pod smrekami, Šempeter</i>	0,0%
<i>SDO Cankarjeva, Žalec</i>	0,0%
Posavska	
<i>SDO Golnik, Senovo</i>	0,0%
<i>SDO Koresov breg, Krško</i>	0,0%
<i>SDO Kolodvorska, Krško</i>	0,0%
<i>SDO Kare, Krško</i>	0,0%
<i>SDO Gubčeva, Krško</i>	0,0%
<i>SDO Bohoričeva, Krško</i>	0,0%

ENERGETSKA UČINKOVITOST DISTRIBUCIJSKIH SISTEMOV TOPLOTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 2024

Seznam energetsko učinkovitih in neučinkovitih distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja (50. člen Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE), (Uradni list RS, 158/20)).

Seznam prikazuje energetsko učinkovite sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja ki so v letu 2024 delovanja izpolnili kriterij tretje alineje prvega odstavka 50. člena ZURE, pri oskrbi distribucijskega sistema toplote oziroma hlajenja (vsaj 75 % toplote iz soproizvodnje (SPTE)).

UPORABLJENE OZNAKE

SDO - Distribucijski sistem daljinskega ogrevanja

SDOLB - Distribucijski sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso

SDH - Distribucijski sistem hlajenja

PADS - Parovodni distribucijski sistem

Izpolnjevanje kriterija za dosego energetske učinkovitost distribucijskega sistema
(kriterij soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE))

Energetska učinkovitost	Dosežen delež [%]
2024	
vsaj 75 % toplote iz soproizvodnje	
GJS	
Osrednjeslovenska	
PADS - TO Šiška, Ljubljana	85,6%
Podravska	
SDO Sladki Vrh, Šentilj	88,6%
Savinjska	
SDO Šaleške doline	100,0%
Tržna	
Goriška	
SDO IC Meblo, Nova Gorica	87,8%
ne dosega vsaj 75 % toplote iz soproizvodnje	
GJS	
Gorenjska	
SDO Jesenice	71,0%
SDOLB Bohinjska Bistrica	0,0%
SDOLB Preddvor	0,0%
SDOLB Železniki	49,3%
Goriška	
DOLB Bovec	0,0%
DOLB Kobarid	0,0%
SDO Miren - Kostanjevica	0,0%
SDO naselje Podmark, Šempeter Vrtojba	0,0%
SDO Nova Gorica	0,0%
SDO ŠRC, Idrija	0,0%
Jugovzhodna Slovenija	
SDO Ekoenergija, Semič	0,0%
SDOLB - Center mesta Trebnje	0,0%
SDOLB Metlika	0,0%
SDOLB naselje Čardak, Črnomelj	0,0%
SDOLB Metlika II	0,0%
Koroška	
SDO kotlovnica Meža, Dravograd	0,0%
SDO OŠ Šmartno, Slovenj Gradec	0,0%
SDO Radlje ob Dravi	0,0%
SDO Ravne na Koroškem	46,5%
SDO Slovenj Gradec	33,9%
SDOLB Vuzenica	0,0%
SDO Športni objekt Špic D	0,0%
Obalno-kraška	
SDO Liminjanska, Lucija, Piran	57,4%
SDO Obala, Lucija, Piran	26,4%
SDO Šolska, Lucija, Piran	58,6%
Osrednjeslovenska	
PADS - TE-TOL, Ljubljana	55,6%
SDO Ekoenergija, Moravče	0,0%

**Izpolnjevanje kriterija za dosego energetske učinkovitost distribucijskega sistema
(kriterij soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE))**

Energetska učinkovitost	Dosežen delež [%]
<i>SDO Kočevje</i>	0,0%
<i>SDO Litija center, Litija</i>	51,2%
<i>SDO Ljubljana</i>	59,4%
<i>SDOLB Ivančna Gorica</i>	0,0%
<i>SDOLB Ribnica</i>	0,0%
<i>SDO Grosuplje - Bevkova</i>	0,0%
<i>SDO Grosuplje - Sončni dvori</i>	0,0%
Podravska	
<i>SDO Kidričevo</i>	2,1%
<i>SDO Maribor</i>	49,5%
<i>SDO Ptuj</i>	0,0%
<i>SDOLB Hoče Slivnica</i>	0,0%
<i>SDOLB Lenart</i>	0,0%
<i>SDOLB Oplotnica</i>	0,0%
Pomurska	
<i>SDO Lendava</i>	0,0%
<i>SDO Murska Sobota</i>	7,8%
Primorsko-notranjska	
<i>SDOLB Postojna - GJS</i>	0,0%
Savinjska	
<i>SDH Velenje</i>	0,0%
<i>SDO Celje</i>	74,9%
<i>SDO Kotlarna Nova Dobrava, Zreče</i>	14,1%
<i>SDO Podrožnik, Mozirje</i>	14,4%
<i>SDO SP, Slovenske Konjice</i>	0,0%
<i>SDO TO, Slovenske Konjice</i>	0,0%
<i>SDOLB Gornji Grad</i>	0,0%
<i>SDOLB Luče</i>	0,0%
<i>SDOLB Nazarje</i>	0,0%
<i>SDOLB Solčava</i>	0,0%
<i>SDOLB Vransko</i>	0,0%
<i>SDO Razvojni center Celje</i>	0,0%
<i>DOLB Kozje</i>	0,0%
<i>SDO OŠ Mozirje, Mozirje</i>	0,0%
Zasavska	
<i>SDO Hrastnik</i>	21,6%
<i>SDO Trbovlje</i>	46,0%
<i>SDO Zagorje ob Savi</i>	0,0%
Tržna	
Gorenjska	
<i>SDH Gospodarska cona Iskra Labore, Kranj</i>	0,0%
<i>SDO Gospodarska cona Iskra Labore, Kranj</i>	66,6%
<i>SDO ZGK ISKRA, Kranj</i>	0,0%
Goriška	
<i>SDO Elektro Primorska, Nova Gorica</i>	0,0%
<i>SDO Kobarid</i>	0,0%
<i>SDO na Logu, Tolmin</i>	0,0%
<i>SDOLB Majske poljane, Nova Gorica</i>	0,0%
Jugovzhodna Slovenija	
<i>SDO Smrečnikova, Novo mesto</i>	0,0%
Koroška	
<i>SDO železarna Ravne, Ravne na Koroškem</i>	46,5%
Osrednjeslovenska	
<i>DOLB Sodražica - Občina</i>	0,0%
<i>DOLB Sodražica - Osnovna šola</i>	0,0%
<i>SDO Gabrovka, Litija</i>	0,0%
<i>SDO Jevnica, Litija</i>	0,0%
<i>SDO Kamnik</i>	54,3%
<i>SDOLB Loški Potok, Loški potok</i>	0,0%
<i>SDO Tehnološki park Ljubljana</i>	0,0%
Podravska	
<i>SDO UKC Maribor, Maribor</i>	0,0%
Primorsko-notranjska	
<i>SDOLB Postojna - TDS</i>	0,0%
Lastniška	
Gorenjska	

Izpolnjevanje kriterija za doseg energijske učinkovitosti distribucijskega sistema
(kriterij soproizvodnje toplote in električne energije (SPTe))

Energetska učinkovitost	Dosežen delež [%]
<i>SDO Bled</i>	73,7%
<i>SDO Hrušica, Jesenice</i>	68,2%
<i>SDO naselje Planina, Kranj</i>	40,1%
<i>SDO naselje Vodni stolp, Kranj</i>	0,0%
<i>SDOLB Kranjska Gora</i>	0,0%
<i>SDOLB Mojstrana, Kranjska gora</i>	0,0%
Goriška	
<i>SDO Podbrdo, Tolmin</i>	0,0%
Jugovzhodna Slovenija	
<i>SDO naselje Slavka Gruma, Novo mesto</i>	0,0%
<i>SDO TPV, Novo mesto</i>	0,0%
Koroška	
<i>SDO Mežica - kotlovnica Leška cesta 3</i>	0,0%
<i>SDO Mežica - kotlovnica Mariborska 12</i>	0,0%
<i>SDO Mežica - kotlovnica Partizanska 1</i>	0,0%
<i>SDO Prevalje - kotlovnica trg 10</i>	0,0%
<i>SDO Prevalje - kotlovnica trg 38A</i>	0,0%
<i>SDO Prevalje - kotlovnica trg 3B</i>	0,0%
<i>SDO Črna - kotlovnica Rudarjevo 4</i>	0,0%
<i>SDO Črna - kotlovnica Rudarjevo 14a</i>	0,0%
<i>SDO Črna - kotlovnica Rudarjevo 26</i>	0,0%
<i>SDO Črna - kotlovnica Center 21</i>	0,0%
<i>SDO Mežica - kotlovnica Lenartova 4</i>	0,0%
<i>SDO Mežica - kotlovnica Prežihova 18</i>	0,0%
<i>SDO Prevalje - kotlovnica Trg 4</i>	0,0%
<i>SDO Prevalje - kotlovnica Trg 65</i>	0,0%
Obalno-kraška	
<i>SDO Markovec, Koper</i>	0,0%
<i>DOLB Brinje Kozina</i>	0,0%
Osrednjeslovenska	
<i>SDO Tisa, Kamnik</i>	0,0%
Podravska	
<i>SDO EPF Maribor, Maribor</i>	13,0%
<i>SDO Pobrežje - Ulica Bratov Greifov 2, Maribor</i>	0,0%
<i>SDO Pobrežje, Maribor</i>	0,0%
Primorsko-notranjska	
<i>SDO Volaričeva24, Postojna</i>	0,0%
Savinjska	
<i>SDO Žalec</i>	0,0%
<i>SDOLB Nova cerkev, Vojnik</i>	0,0%
<i>SDO Glavni trg, Polzela</i>	0,0%
<i>SDO Pod smrekami, Šempeter</i>	0,0%
<i>SDO Cankarjeva, Žalec</i>	0,0%
Posavska	
<i>SDO Golnik, Senovo</i>	0,0%
<i>SDO Koresov breg, Krško</i>	0,0%
<i>SDO Kolodvorska, Krško</i>	0,0%
<i>SDO Kare, Krško</i>	0,0%
<i>SDO Gubčeva, Krško</i>	0,0%
<i>SDO Bohoričeva, Krško</i>	0,0%

ENERGETSKA UČINKOVITOST DISTRIBUCIJSKIH SISTEMOV TOPLOTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 2024

Seznam energetsko učinkovitih in neučinkovitih distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja (50. člen Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE), (Uradni list RS, 158/20)).

Seznam prikazuje energetsko učinkovite sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja ki so v letu 2024 delovanja izpolnili kriterij četrte alineje prvega odstavka 50. člena ZURE, pri oskrbi distribucijskega sistema toplote oziroma hlajenja (vsaj 50 % kombinacija toplote iz najmanj dveh virov po kriterijih prejšnjih alinej).

UPORABLJENE OZNAKE

SDO - Distribucijski sistem daljinskega ogrevanja

SDOLB - Distribucijski sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso

SDH - Distribucijski sistem hlajenja

PADS - Parovodni distribucijski sistem

Izpolnjevanje kriterija za dosego energetske učinkovitost distribucijskega sistema (kombiniran kriterij)

Energetska učinkovitost	Dosežen delež [%]
2024	
vsaj 50 % kombinacije toplote iz najmanj dveh virov iz prejšnjih alinej	
GJS	
Gorenjska	
SDO Jesenice	71,3%
SDOLB Železniki	100,0%
Koroška	
SDO Ravne na Koroškem	60,4%
SDO Slovenj Gradec	84,0%
Obalno-kraška	
SDO Liminjanska, Lucija, Piran	60,6%
SDO Šolska, Lucija, Piran	60,3%
Osrednjeslovenska	
PADS - TE-TOL, Ljubljana	55,6%
PADS - TO Šiška, Ljubljana	87,6%
SDO Ljubljana	59,5%
Podravska	
SDO Kidričevo	100,0%
SDO Maribor	56,3%
Savinjska	
SDO Celje	74,9%
SDO Podrožnik, Mozirje	100,0%
SDO Šaleške doline	100,0%
Zasavska	
SDO Hrastnik	56,4%
Tržna	
Koroška	
SDO železarna Ravne, Ravne na Koroškem	60,4%
ne dosega vsaj 50 % kombinacije toplote iz najmanj dveh virov iz prejšnjih alinej	
GJS	
Gorenjska	
SDOLB Bohinjska Bistrica	0,0%
SDOLB Preddvor	0,0%
Goriška	
DOLB Bovec	0,0%
DOLB Kobarid	0,0%
SDO Miren - Kostanjevica	0,0%
SDO naselje Podmark, Šempeter Vrtojba	0,0%
SDO Nova Gorica	0,0%
SDO ŠRC, Idrija	0,0%
Jugovzhodna Slovenija	
SDO Ekoenergija, Semič	0,0%
SDOLB - Center mesta Trebnje	0,0%
SDOLB Metlika	0,0%
SDOLB naselje Čardak, Črnomelj	0,0%
SDOLB Metlika II	0,0%
Koroška	

**Izpolnjevanje kriterija za dosego energetske učinkovitost distribucijskega sistema
(kombiniran kriterij)**

Energetska učinkovitost	Dosežen delež [%]
<i>SDO kotlovnica Meža, Dravograd</i>	0,0%
<i>SDO OŠ Šmartno, Slovenj Gradec</i>	0,0%
<i>SDO Radlje ob Dravi</i>	0,0%
<i>SDOLB Vuzenica</i>	0,0%
<i>SDO Športni objekt Špic D</i>	0,0%
Obalno-kraška	
<i>SDO Obala, Lucija, Piran</i>	27,3%
Osrednjeslovenska	
<i>SDO Ekoenergija, Moravče</i>	0,0%
<i>SDO Kočevje</i>	0,0%
<i>SDO Litija center, Litija</i>	0,0%
<i>SDOLB Ivančna Gorica</i>	0,0%
<i>SDOLB Ribnica</i>	0,0%
<i>SDO Grosuplje - Bevkova</i>	0,0%
<i>SDO Grosuplje - Sončni dvori</i>	0,0%
Podravska	
<i>SDO Ptuj</i>	0,0%
<i>SDO Sladki Vrh, Šentilj</i>	0,0%
<i>SDOLB Hoče Slivnica</i>	0,0%
<i>SDOLB Lenart</i>	0,0%
<i>SDOLB Oplotnica</i>	0,0%
Pomurska	
<i>SDO Lendava</i>	0,0%
<i>SDO Murska Sobota</i>	0,0%
Primorsko-notranjska	
<i>SDOLB Postojna - GJS</i>	0,0%
Savinjska	
<i>SDH Velenje</i>	0,0%
<i>SDO Kotlarna Nova Dobrava, Zreče</i>	0,0%
<i>SDO SP, Slovenske Konjice</i>	0,0%
<i>SDO TO, Slovenske Konjice</i>	0,0%
<i>SDOLB Gornji Grad</i>	0,0%
<i>SDOLB Luče</i>	0,0%
<i>SDOLB Nazarje</i>	0,0%
<i>SDOLB Solčava</i>	0,0%
<i>SDOLB Vransko</i>	0,0%
<i>SDO Razvojni center Celje</i>	0,0%
<i>DOLB Kozje</i>	0,0%
<i>SDO OŠ Mozirje, Mozirje</i>	0,0%
Zasavska	
<i>SDO Trbovlje</i>	0,0%
<i>SDO Zagorje ob Savi</i>	0,0%
Tržna	
Gorenjska	
<i>SDH Gospodarska cona Iskra Labore, Kranj</i>	0,0%
<i>SDO Gospodarska cona Iskra Labore, Kranj</i>	0,0%
<i>SDO ZGK ISKRA, Kranj</i>	0,0%
Goriška	
<i>SDO Elektro Primorska, Nova Gorica</i>	0,0%
<i>SDO IC Meblo, Nova Gorica</i>	0,0%
<i>SDO Kobarid</i>	0,0%
<i>SDO na Logu, Tolmin</i>	0,0%
<i>SDOLB Majske poljane, Nova Gorica</i>	0,0%
Jugovzhodna Slovenija	
<i>SDO Smrečnikova, Novo mesto</i>	0,0%
Osrednjeslovenska	
<i>DOLB Sodražica - Občina</i>	0,0%
<i>DOLB Sodražica - Osnovna šola</i>	0,0%
<i>SDO Gabrovka, Litija</i>	0,0%
<i>SDO Jevnica, Litija</i>	0,0%
<i>SDO Kamnik</i>	0,0%
<i>SDOLB Loški Potok, Loški potok</i>	0,0%
<i>SDO Tehnološki park Ljubljana</i>	0,0%
Podravska	
<i>SDO UKC Maribor, Maribor</i>	0,0%
Primorsko-notranjska	

**Izpolnjevanje kriterija za dosego energetske učinkovitost distribucijskega sistema
(kombiniran kriterij)**


Energetska učinkovitost	Dosežen delež [%]
<i>SDOLB Postojna - TDS</i>	0,0%
Lastniška	
Gorenjska	
<i>SDO Bled</i>	0,0%
<i>SDO Hrušica, Jesenice</i>	0,0%
<i>SDO naselje Planina, Kranj</i>	0,0%
<i>SDO naselje Vodni stolp, Kranj</i>	0,0%
<i>SDOLB Kranjska Gora</i>	0,0%
<i>SDOLB Mojstrana, Kranjska gora</i>	0,0%
Goriška	
<i>SDO Podbrdo, Tolmin</i>	0,0%
Jugovzhodna Slovenija	
<i>SDO naselje Slavka Gruma, Novo mesto</i>	0,0%
<i>SDO TPV, Novo mesto</i>	0,0%
Koroška	
<i>SDO Mežica - kotlovnica Leška cesta 3</i>	0,0%
<i>SDO Mežica - kotlovnica Mariborska 12</i>	0,0%
<i>SDO Mežica - kotlovnica Partizanska 1</i>	0,0%
<i>SDO Prevalje - kotlovnica trg 10</i>	0,0%
<i>SDO Prevalje - kotlovnica trg 38A</i>	0,0%
<i>SDO Prevalje - kotlovnica trg 3B</i>	0,0%
<i>SDO Črna - kotlovnica Rudarjevo 4</i>	0,0%
<i>SDO Črna - kotlovnica Rudarjevo 14a</i>	0,0%
<i>SDO Črna - kotlovnica Rudarjevo 26</i>	0,0%
<i>SDO Črna - kotlovnica Center 21</i>	0,0%
<i>SDO Mežica - kotlovnica Lenartova 4</i>	0,0%
<i>SDO Mežica - kotlovnica Prežihova 18</i>	0,0%
<i>SDO Prevalje - kotlovnica Trg 4</i>	0,0%
<i>SDO Prevalje - kotlovnica Trg 65</i>	0,0%
Obalno-kraška	
<i>SDO Markovec, Koper</i>	0,0%
<i>DOLB Brinje Kozina</i>	0,0%
Osrednjeslovenska	
<i>SDO Tisa, Kamnik</i>	0,0%
Podravska	
<i>SDO EPF Maribor, Maribor</i>	0,0%
<i>SDO Pobrežje - Ulica Bratov Greifov 2, Maribor</i>	0,0%
<i>SDO Pobrežje, Maribor</i>	0,0%
Primorsko-notranjska	
<i>SDO Volaričeva24, Postojna</i>	0,0%
Savinjska	
<i>SDO Žalec</i>	0,0%
<i>SDOLB Nova cerkev, Vojnik</i>	0,0%
<i>SDO Glavni trg, Polzela</i>	0,0%
<i>SDO Pod smrekami, Šempeter</i>	0,0%
<i>SDO Cankarjeva, Žalec</i>	0,0%
Posavska	
<i>SDO Golnik, Senovo</i>	0,0%
<i>SDO Koresov breg, Krško</i>	0,0%
<i>SDO Kolodvorska, Krško</i>	0,0%
<i>SDO Kare, Krško</i>	0,0%
<i>SDO Gubčeva, Krško</i>	0,0%
<i>SDO Bohoričeva, Krško</i>	0,0%

Energetsko učinkoviti distribucijski sistemi toplote in hladu v letu 2024

PRILOGE

Distribucijski sistemi toplote v Republiki Sloveniji v letu 2024

(Distribucijski sistemi toplote po posameznih slovenskih občinah in oblika njihovega izvajanja dejavnosti v deležu distribuirane toplote)

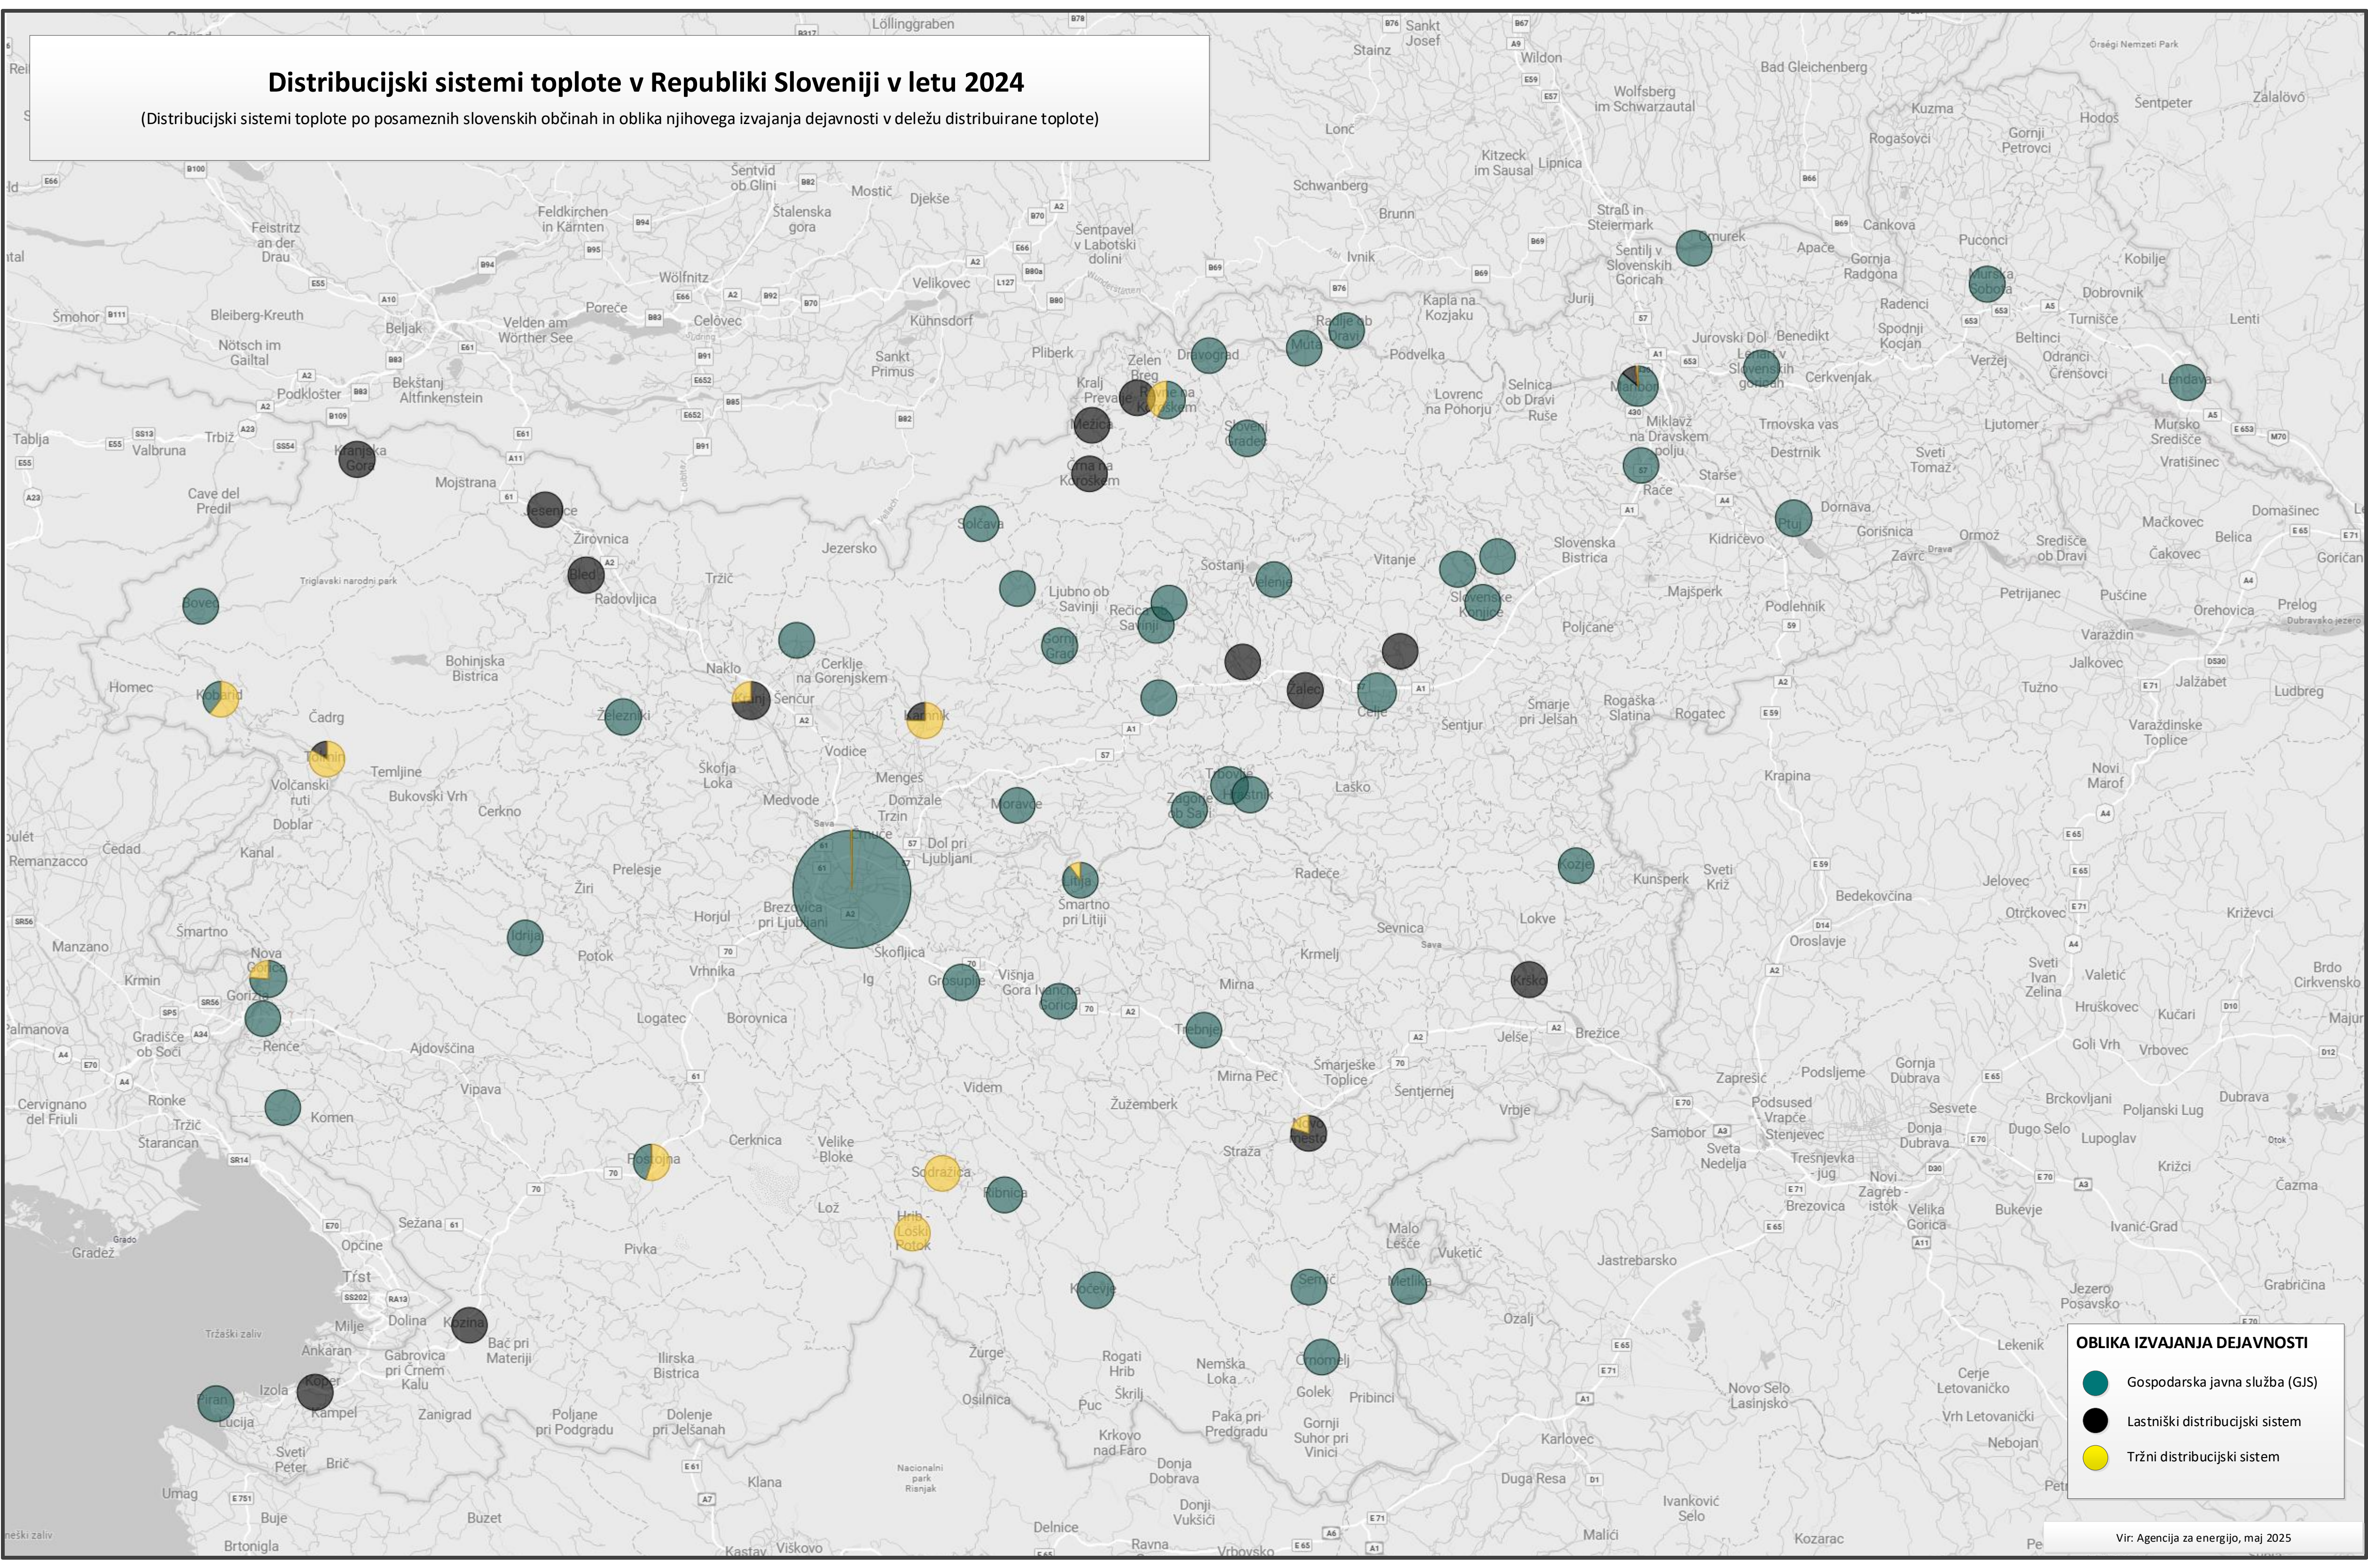

OBLIKA IZVAJANJA DEJAVNOSTI


Gospodarska javna služba (GJS)

Lastniški distribucijski sistem

Tržni distribucijski sistem

Distribucijski sistemi toplote v Republiki Sloveniji v letu 2024

(Dolžine distribucijskih sistemov po posameznih slovenskih občinah)

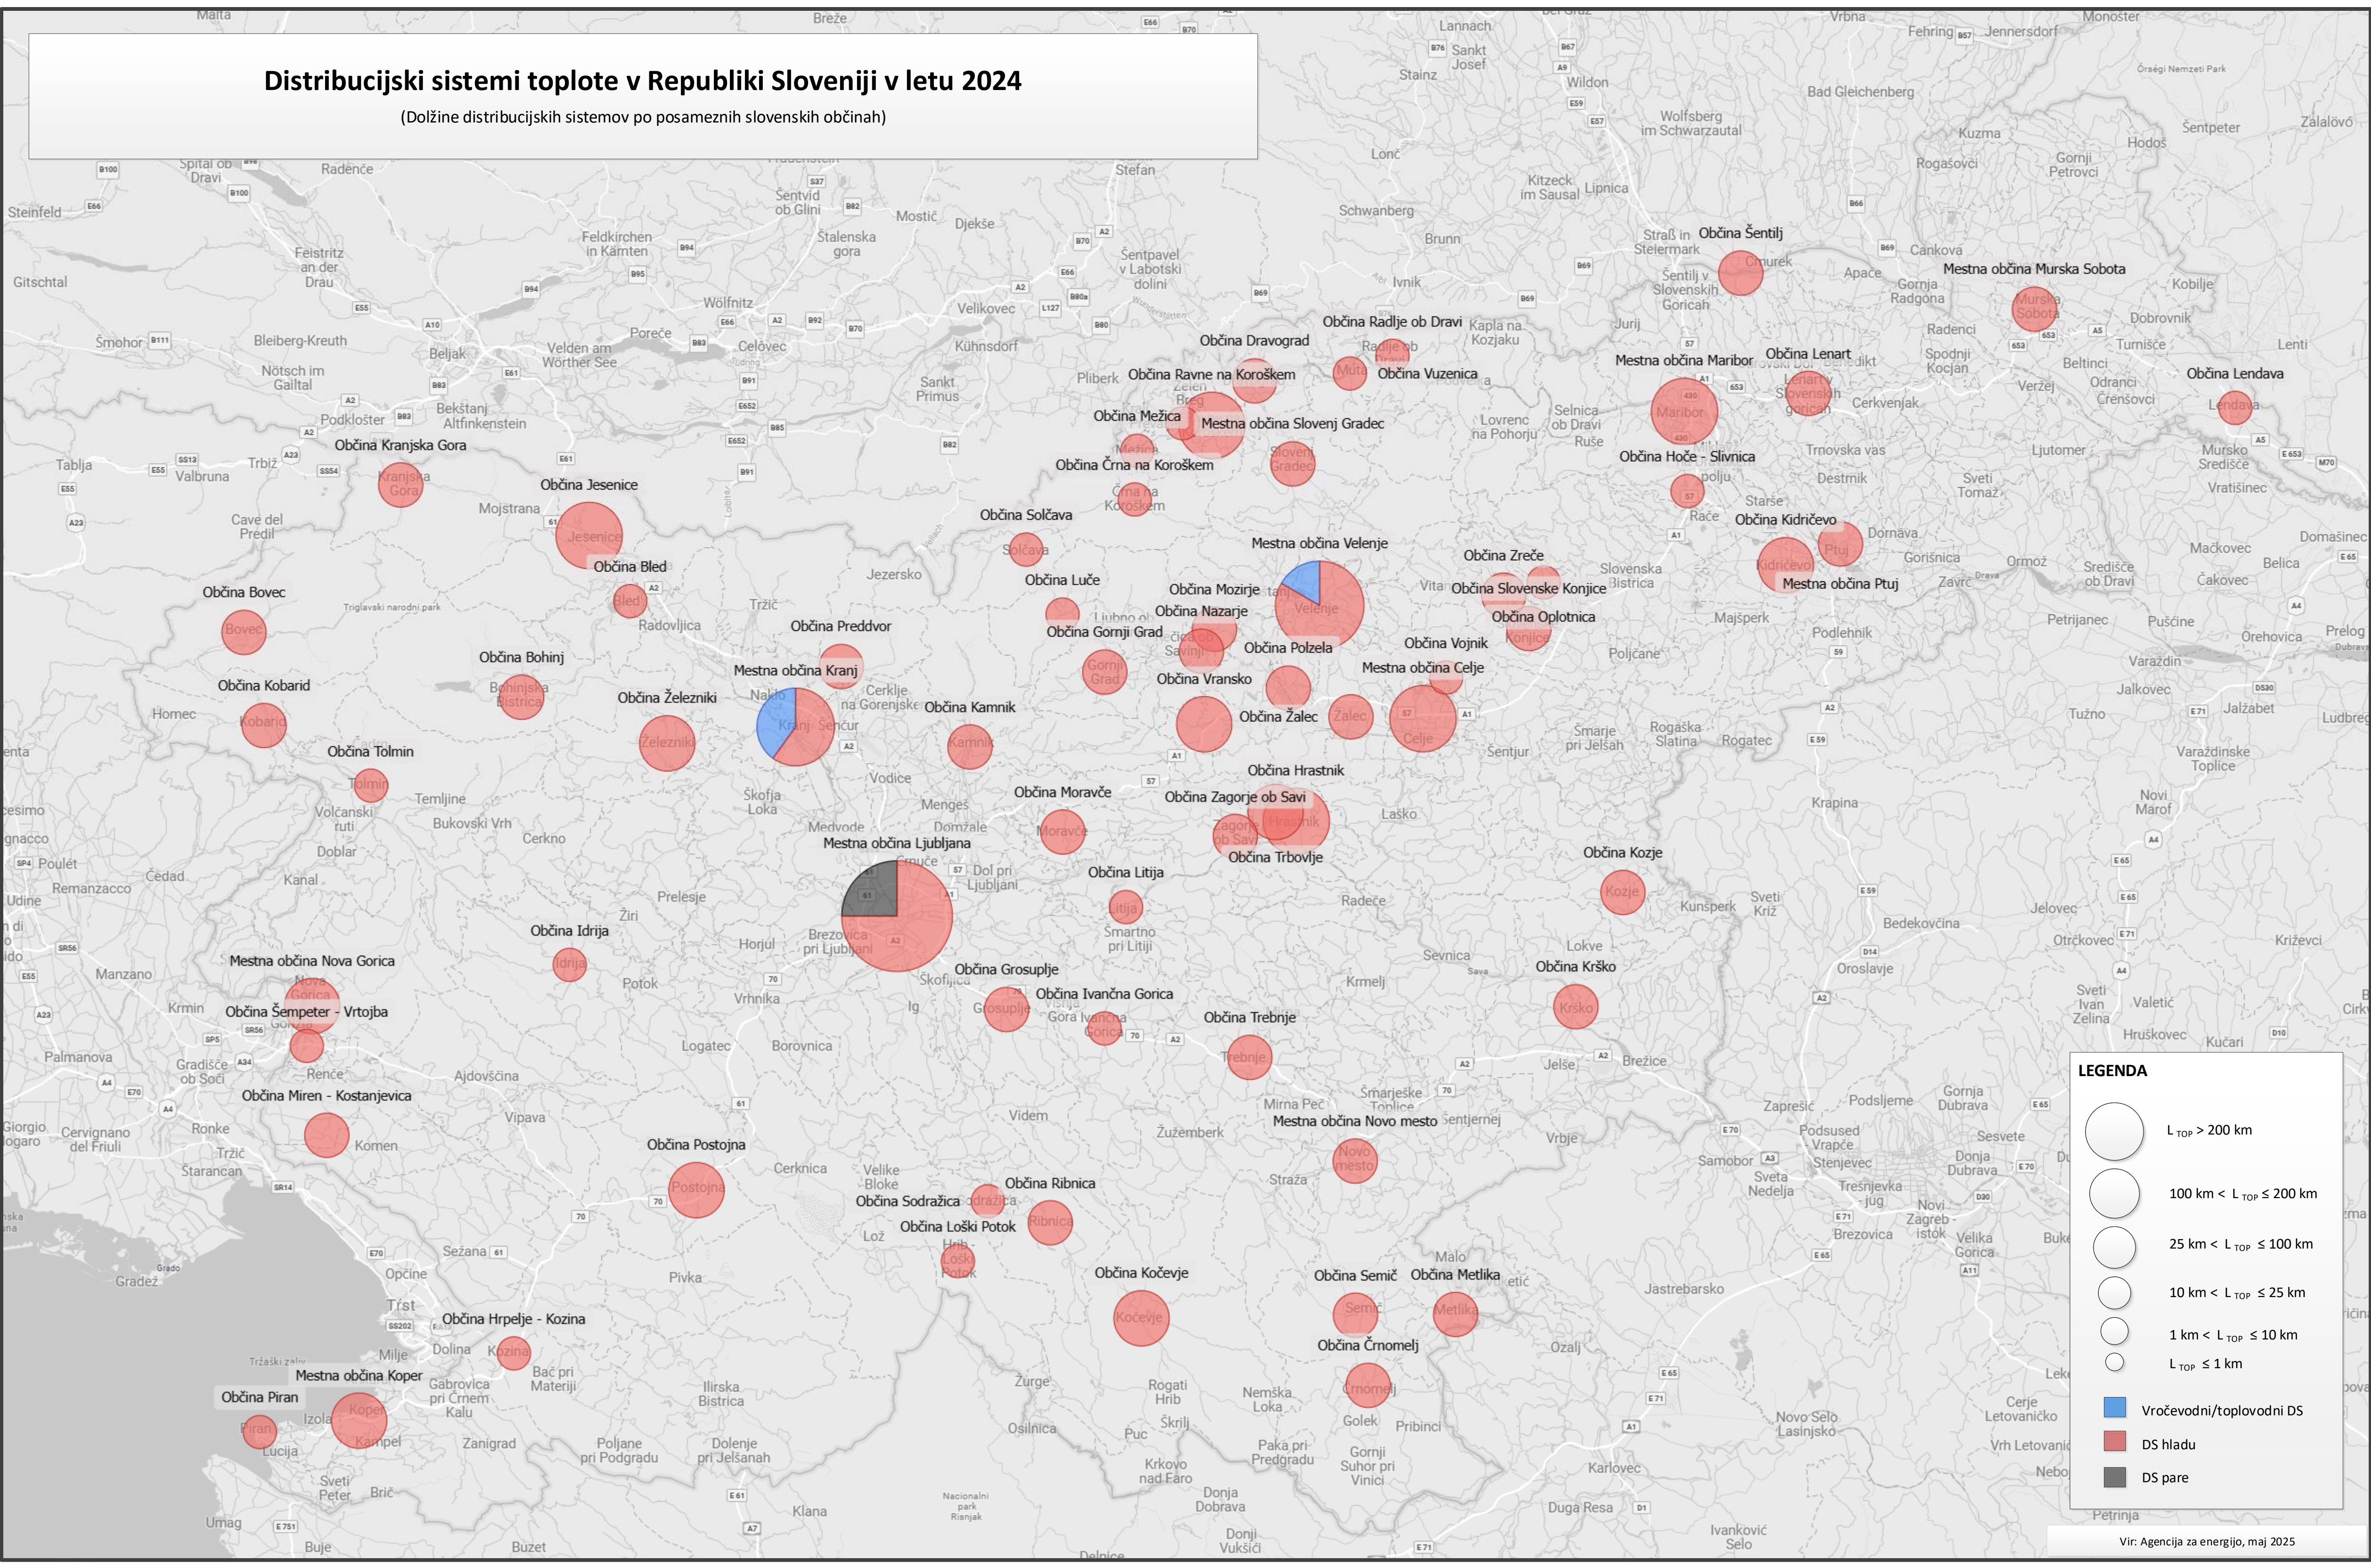

LEGENDA

$L_{TOP} > 200$ km

$100 \text{ km} < L_{TOP} \leq 200$ km

$25 \text{ km} < L_{TOP} \leq 100$ km

$10 \text{ km} < L_{TOP} \leq 25$ km

$1 \text{ km} < L_{TOP} \leq 10$ km

$L_{TOP} \leq 1$ km


Vročevodni/toplovodni DS

DS hladu

DS pare


Distribucijski sistemi toplote v Republiki Sloveniji v letu 2024

(Distribuirane količine toplote po distribucijskih sistemih v posameznih slovenskih občinah)

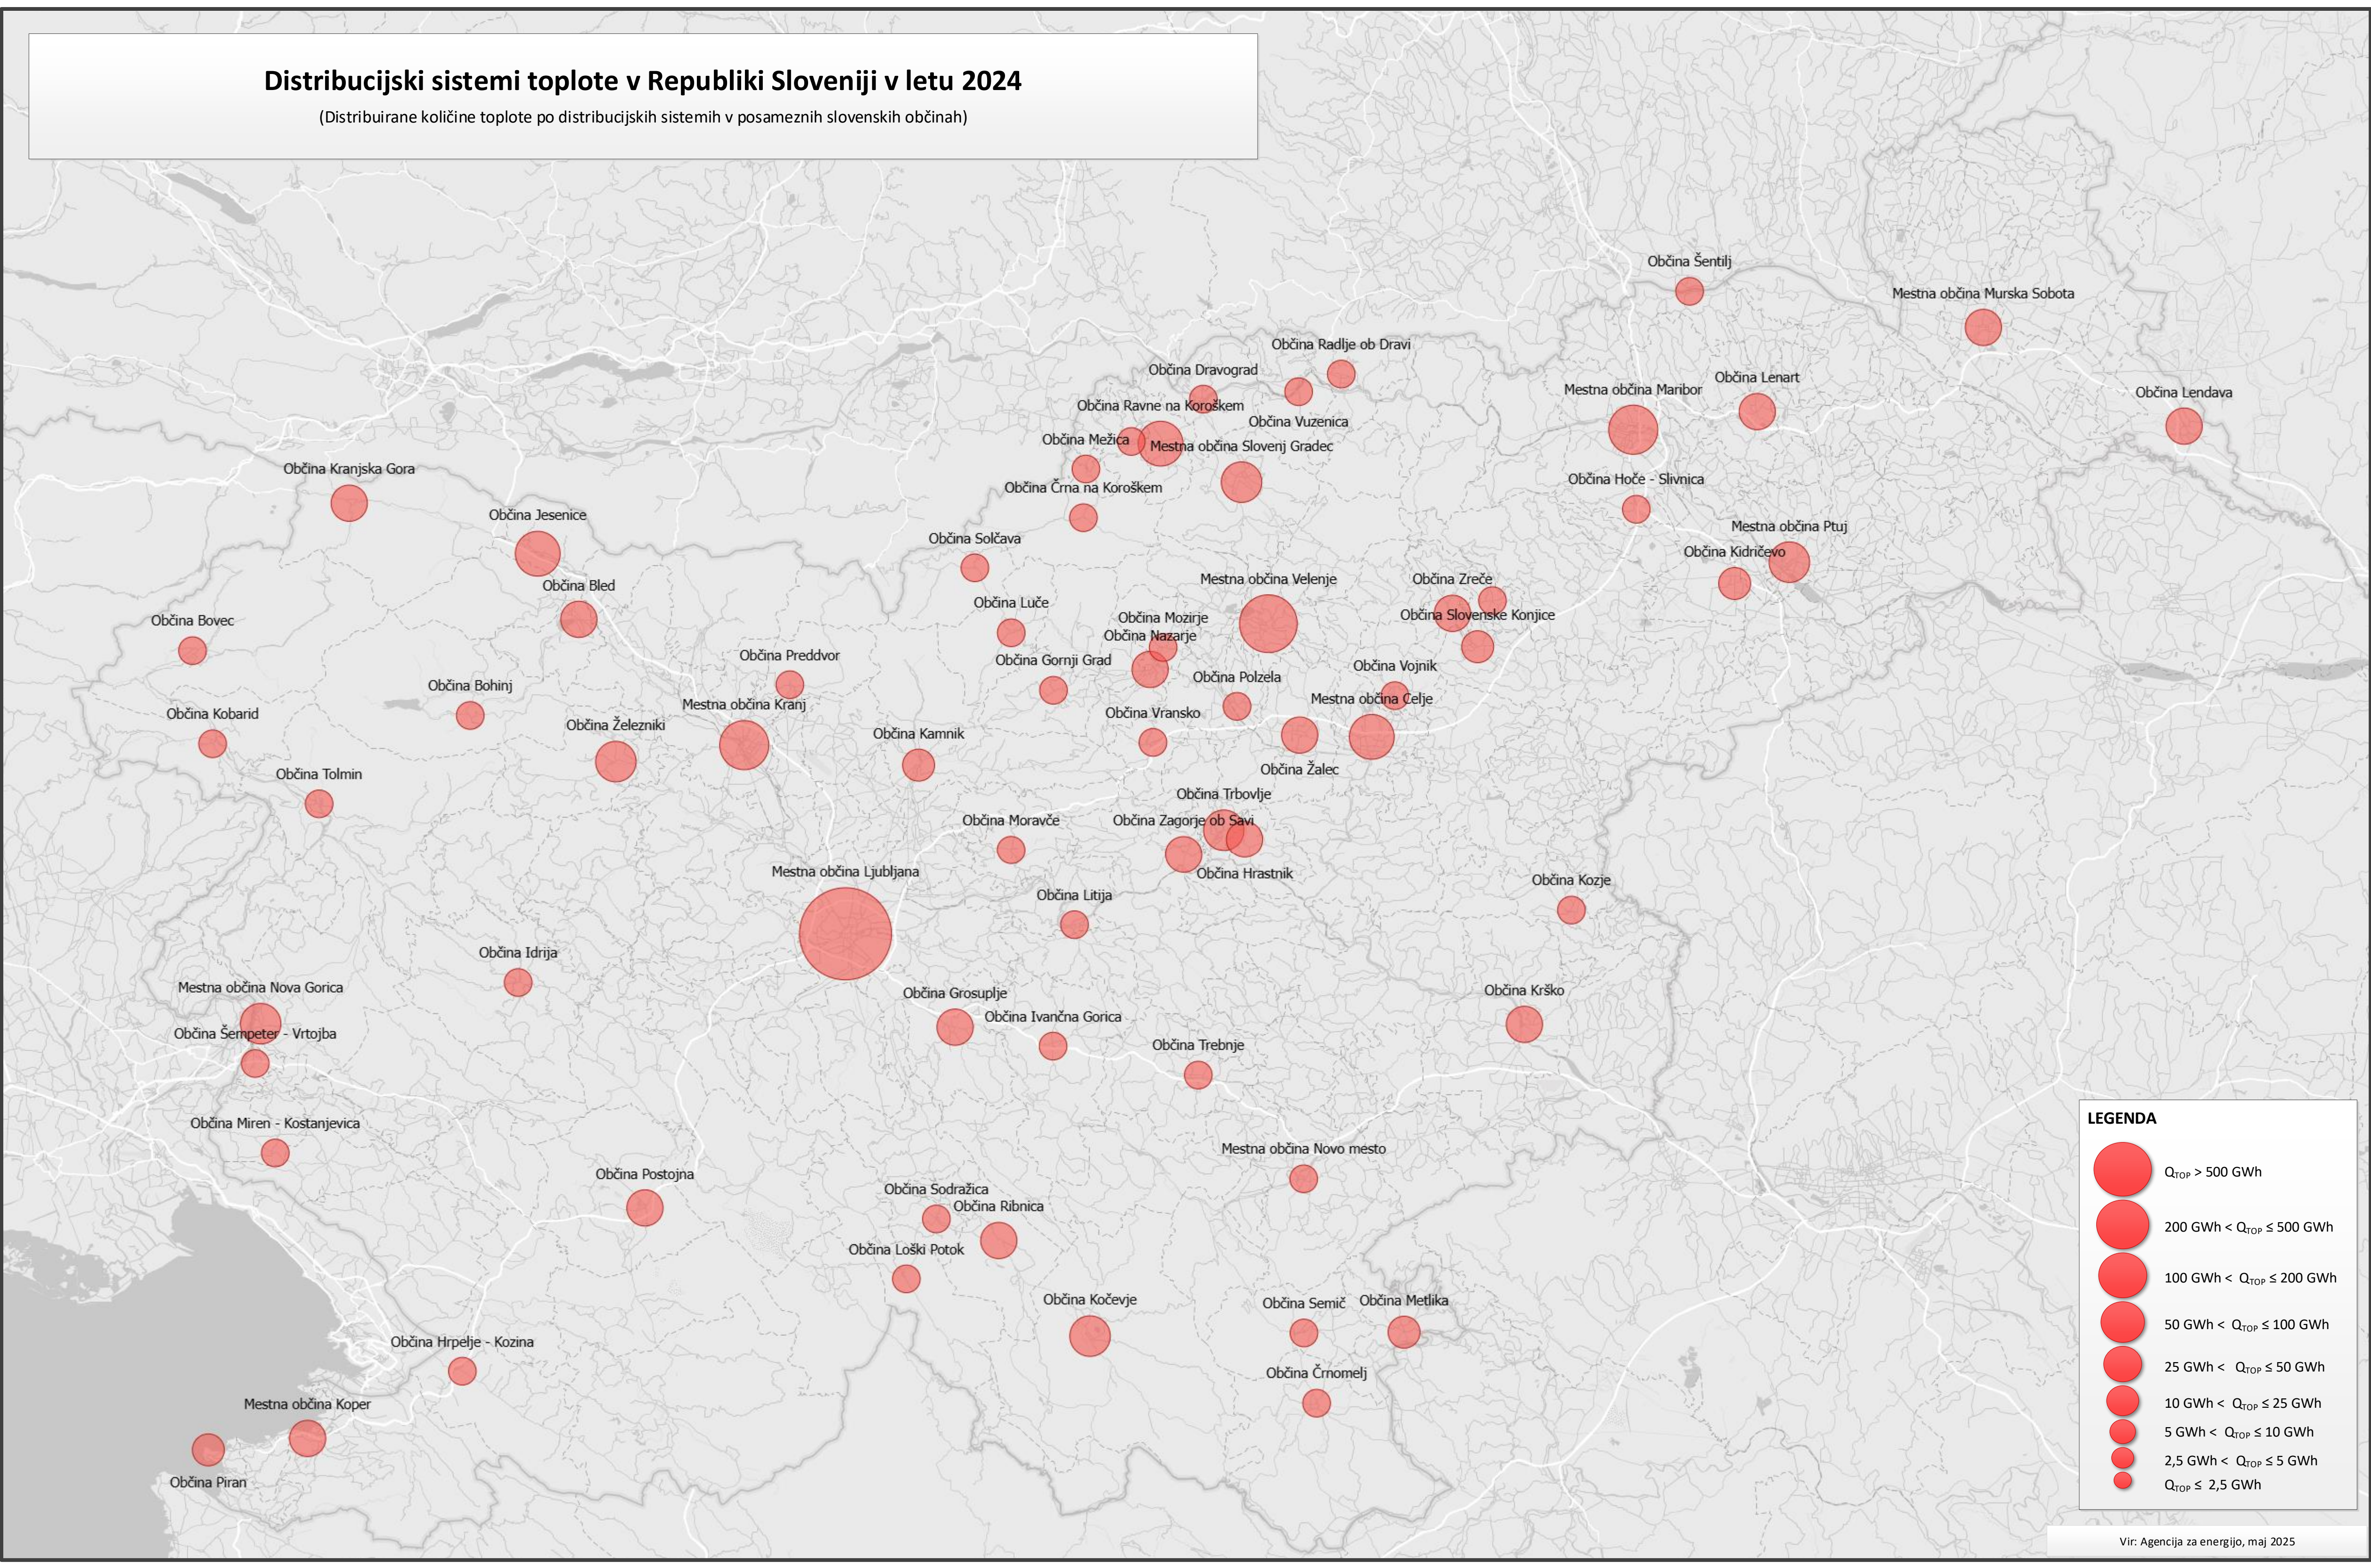

Distribucijski sistemi toplote v Republiki Sloveniji v letu 2024

(Delež porabljenih energentov za proizvodnjo toplote za potrebe distribucijskih sistemov toplote po slovenskih občinah)

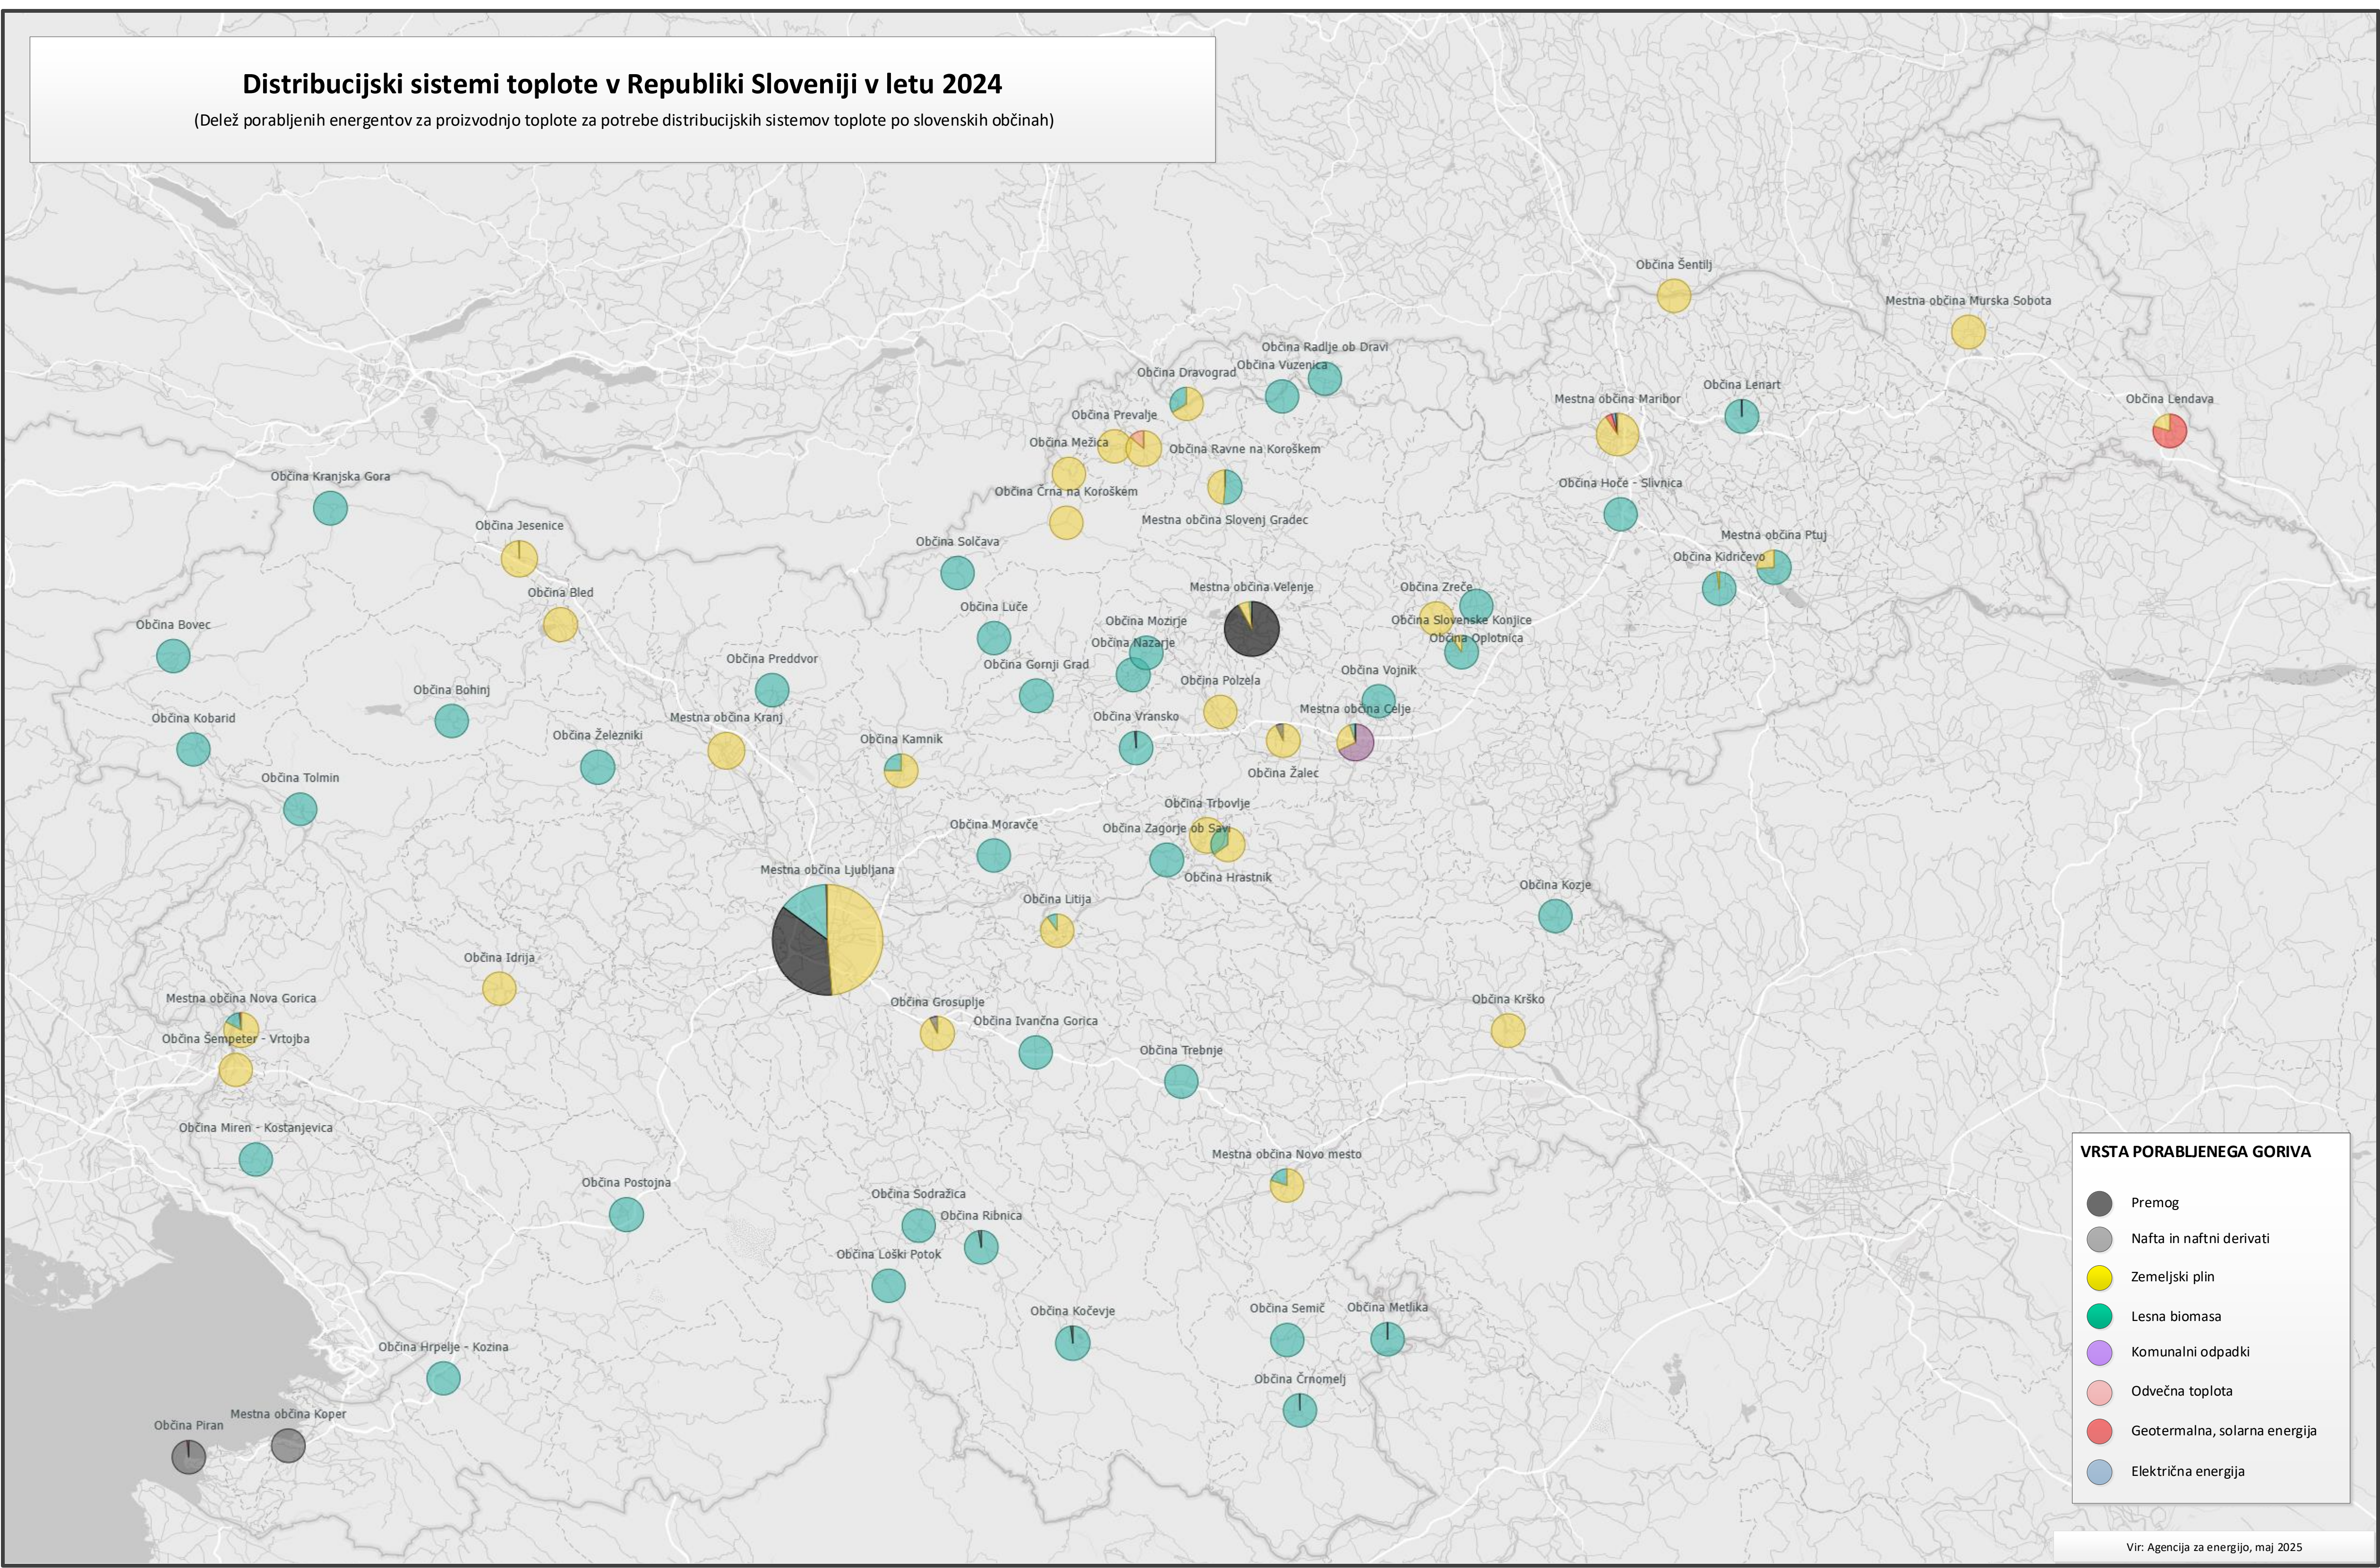

VRSTA PORABLJENEGA GORIVA


- Premog
- Nafta in naftni derivati
- Zemeljski plin
- Lesna biomasa
- Komunalni odpadki
- Odvečna toplota
- Geotermalna, solarna energija
- Električna energija

Energetska učinkovitost distribucijskih sistemov toplote v Republiki Sloveniji v letu 2024

(Energetska učinkovitost distribucijskih sistemov toplote (50. člen, Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE), (Uradni list RS 158/20))

Energetska učinkovitost distribucijskih sistemov toplote v Republiki Sloveniji v letu 2024

(Energetska učinkovitost distribucijskih sistemov toplote (50. člen, Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE), (Uradni list RS 158/20))

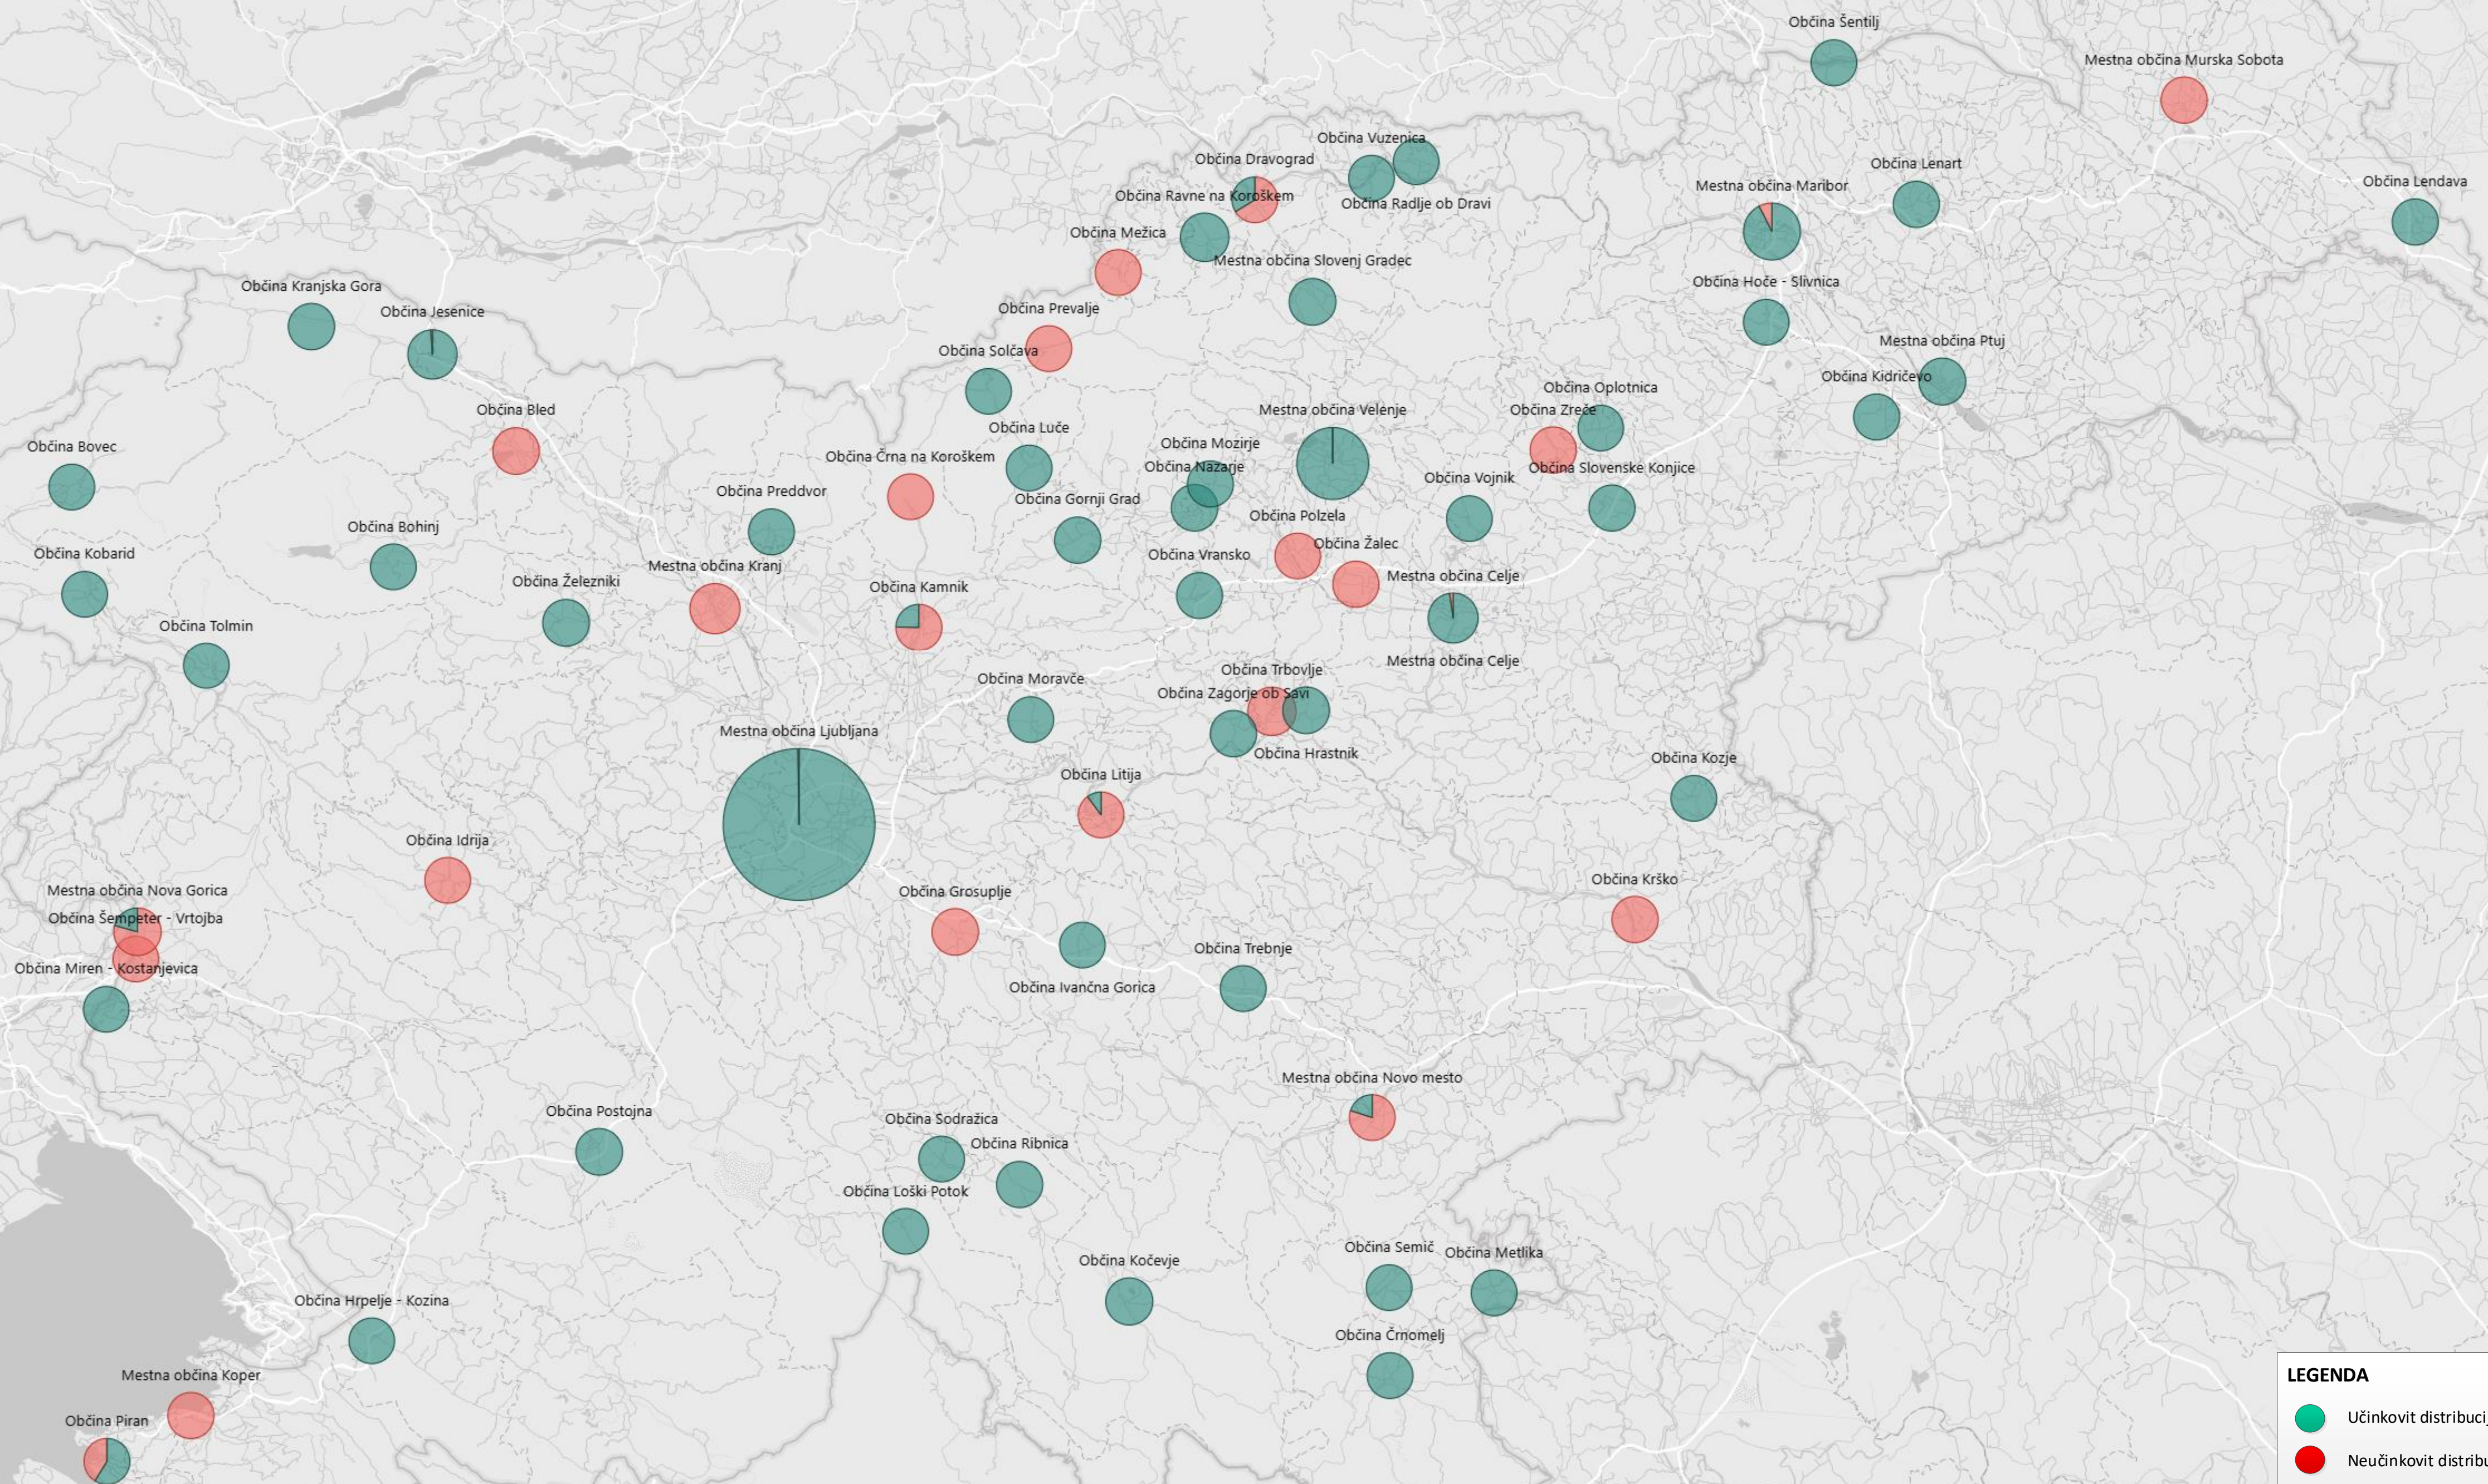

LEGENDA

- Učinkovit distribucijski sistem
- Neučinkovit distribucijski sistem

Učinkovit distribucijski sistem


● Neučinkovit distribucijski sistem

Energetsko učinkoviti distribucijski sistemi toplote v Republiki Sloveniji v letu 2024

(Delež porabljenih energentov za proizvodnjo toplote pri energetsko učinkovitih distribucijskih sistemih toplote po slovenskih občinah (50. člen ZURE))

Energetsko učinkoviti distribucijski sistemi toplote v Republiki Sloveniji v letu 2024

(Delež porabljenih energentov za proizvodnjo toplote pri energetsko učinkovitih distribucijskih sistemih toplote po slovenskih občinah (50. člen ZURE))

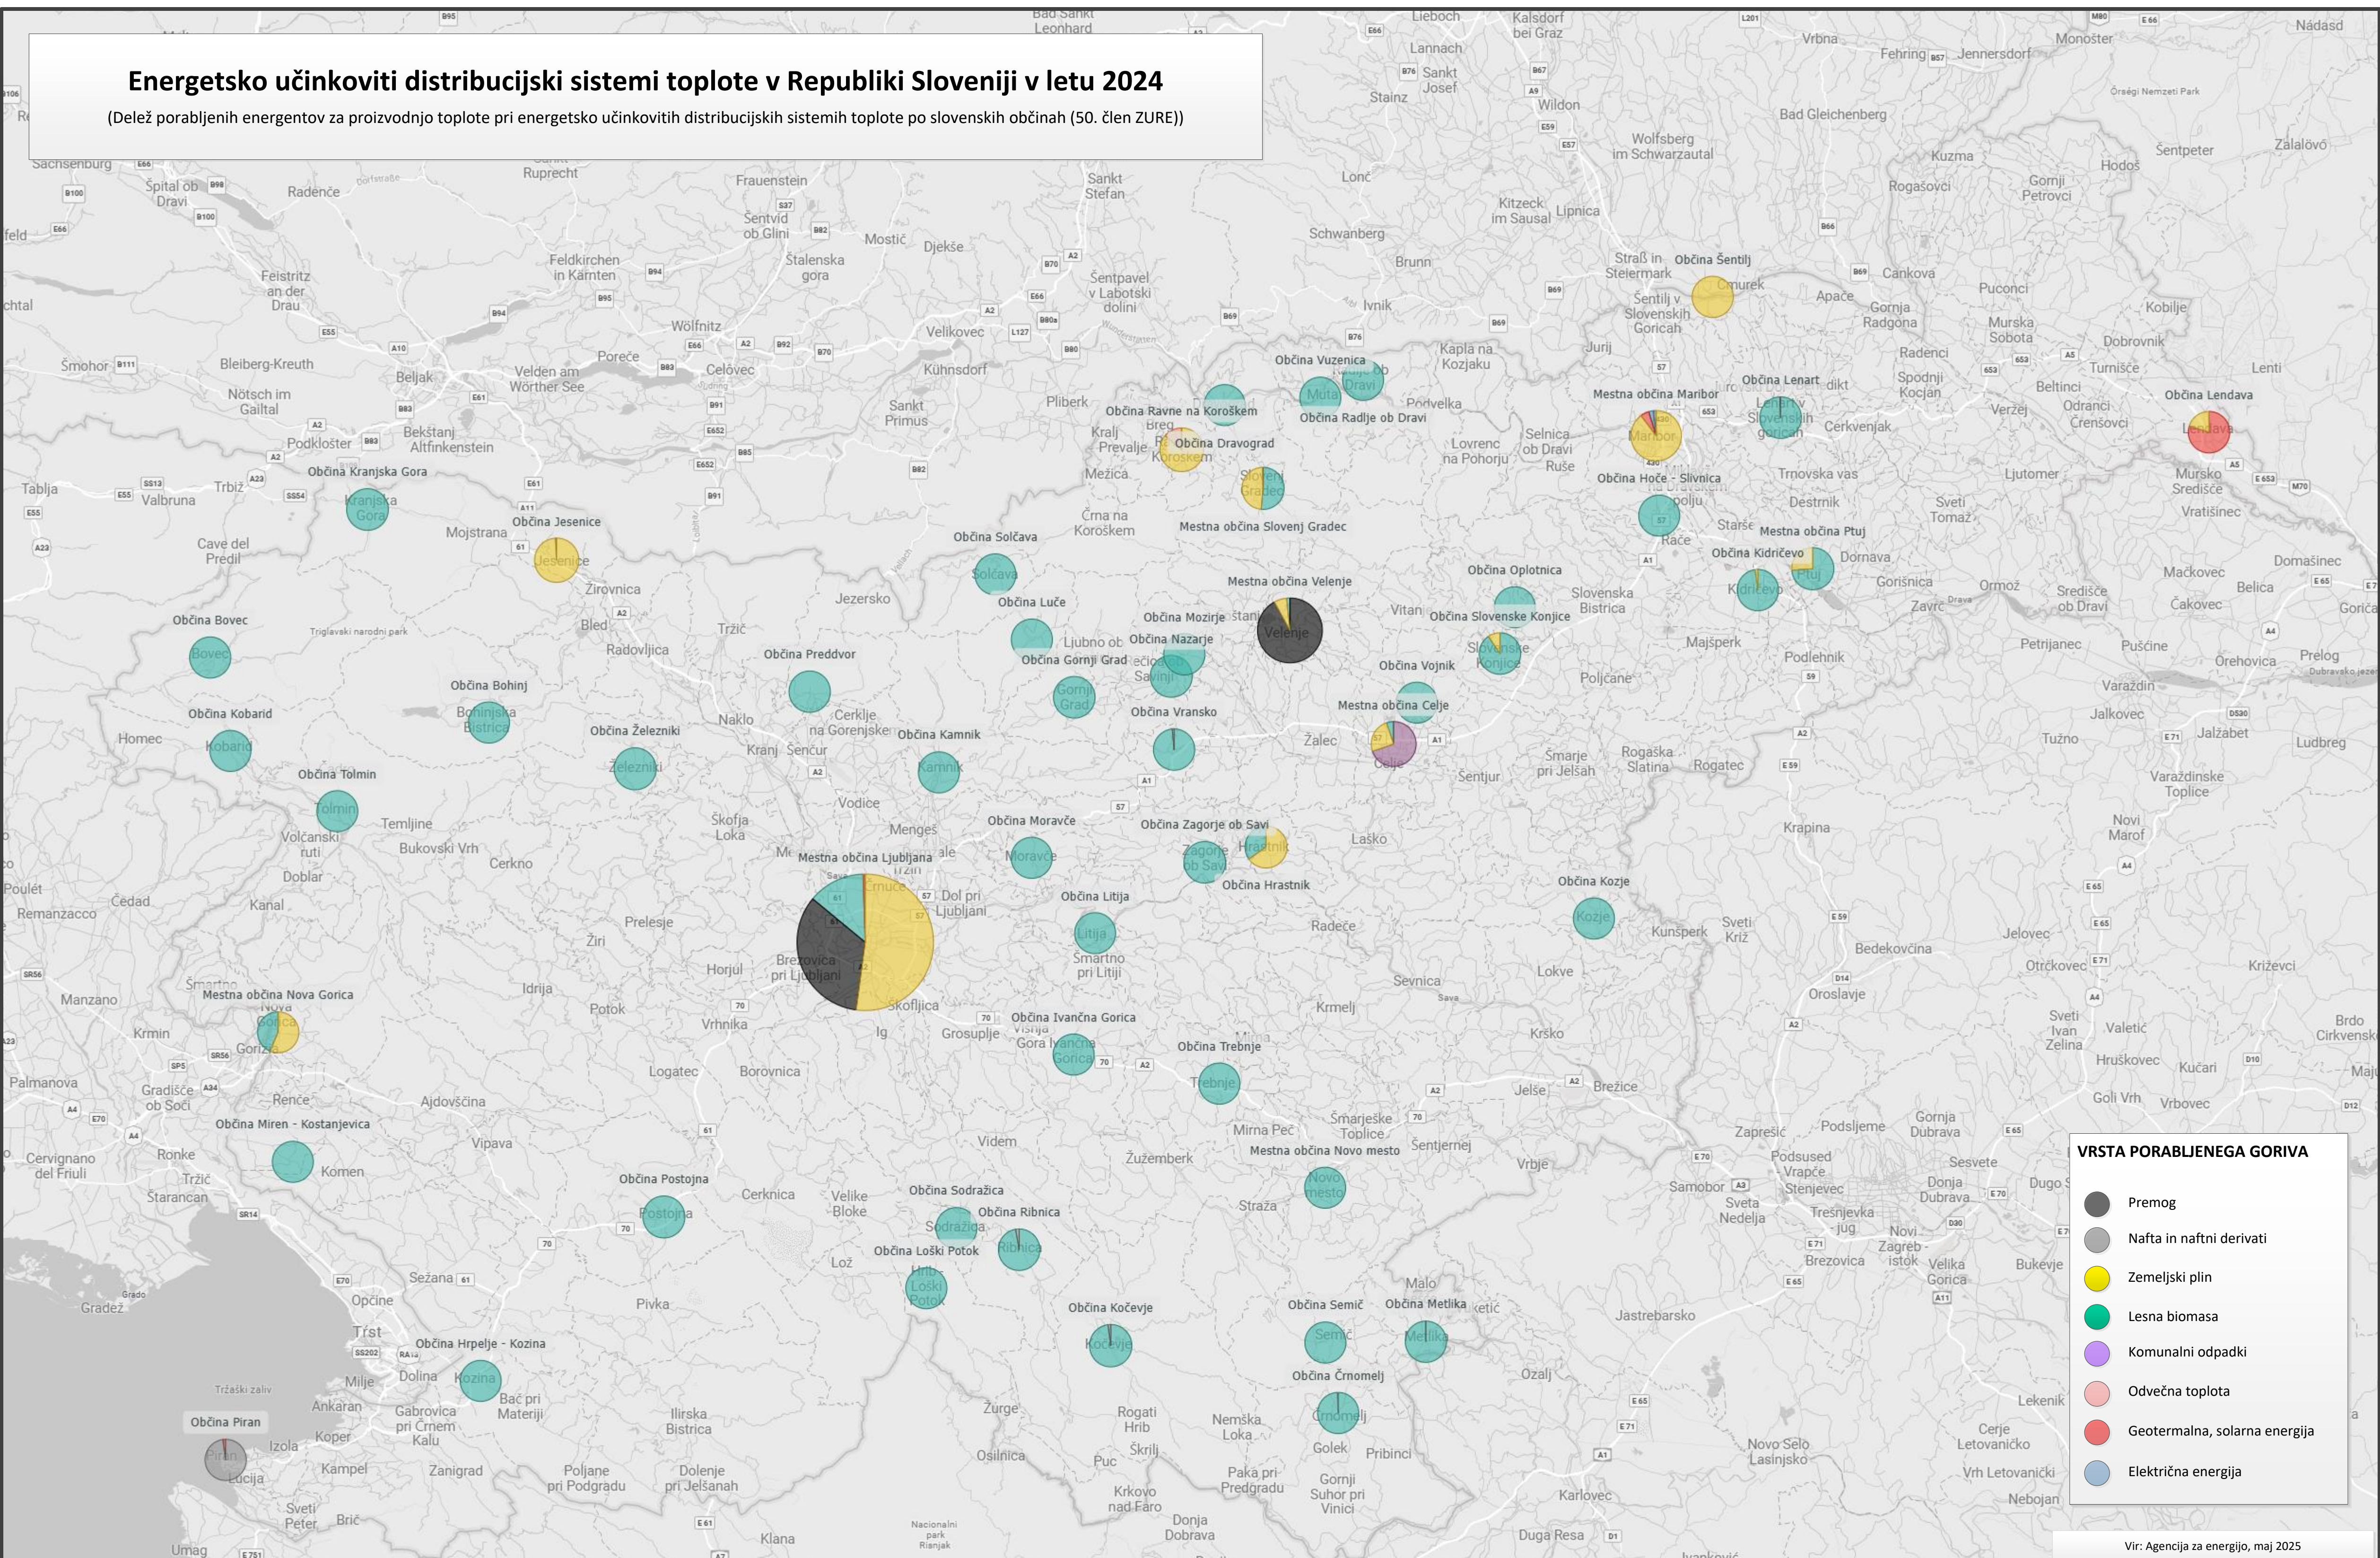

VRSTA PORABLJENEGA GORIVA

Vrsta goriva	Podoben delež (%)
Premog	~10%
Nafta in naftni derivati	~10%
Zemeljski plin	~10%
Lesna biomasa	~10%
Komunalni odpadki	~10%
Odvečna toplota	~10%
Geotermalna, solarna energija	~10%
Električna energija	~10%

 Premog

● Nafta in naftni derivati

 Zemeliski plin

Lesna biomasa

 Komunalni odpadki

● **Chlorophyll** is the green pigment in plants that captures light energy for photosynthesis.

●

●

100


Vir: Agencija za energijo, maj 2025

Energetsko neučinkoviti distribucijski sistemi toplote v Republiki Sloveniji v letu 2024

(Delež porabljenih energentov za proizvodnjo toplote pri energetsko neučinkovitih distribucijskih sistemih toplote po slovenskih občinah (50. člen ZURE))

Energetsko neučinkoviti distribucijski sistemi toplote v Republiki Sloveniji v letu 2024

(Delež porabljenih energentov za proizvodnjo toplote pri energetsko neučinkovitih distribucijskih sistemih toplote po slovenskih občinah (50. člen ZURE))

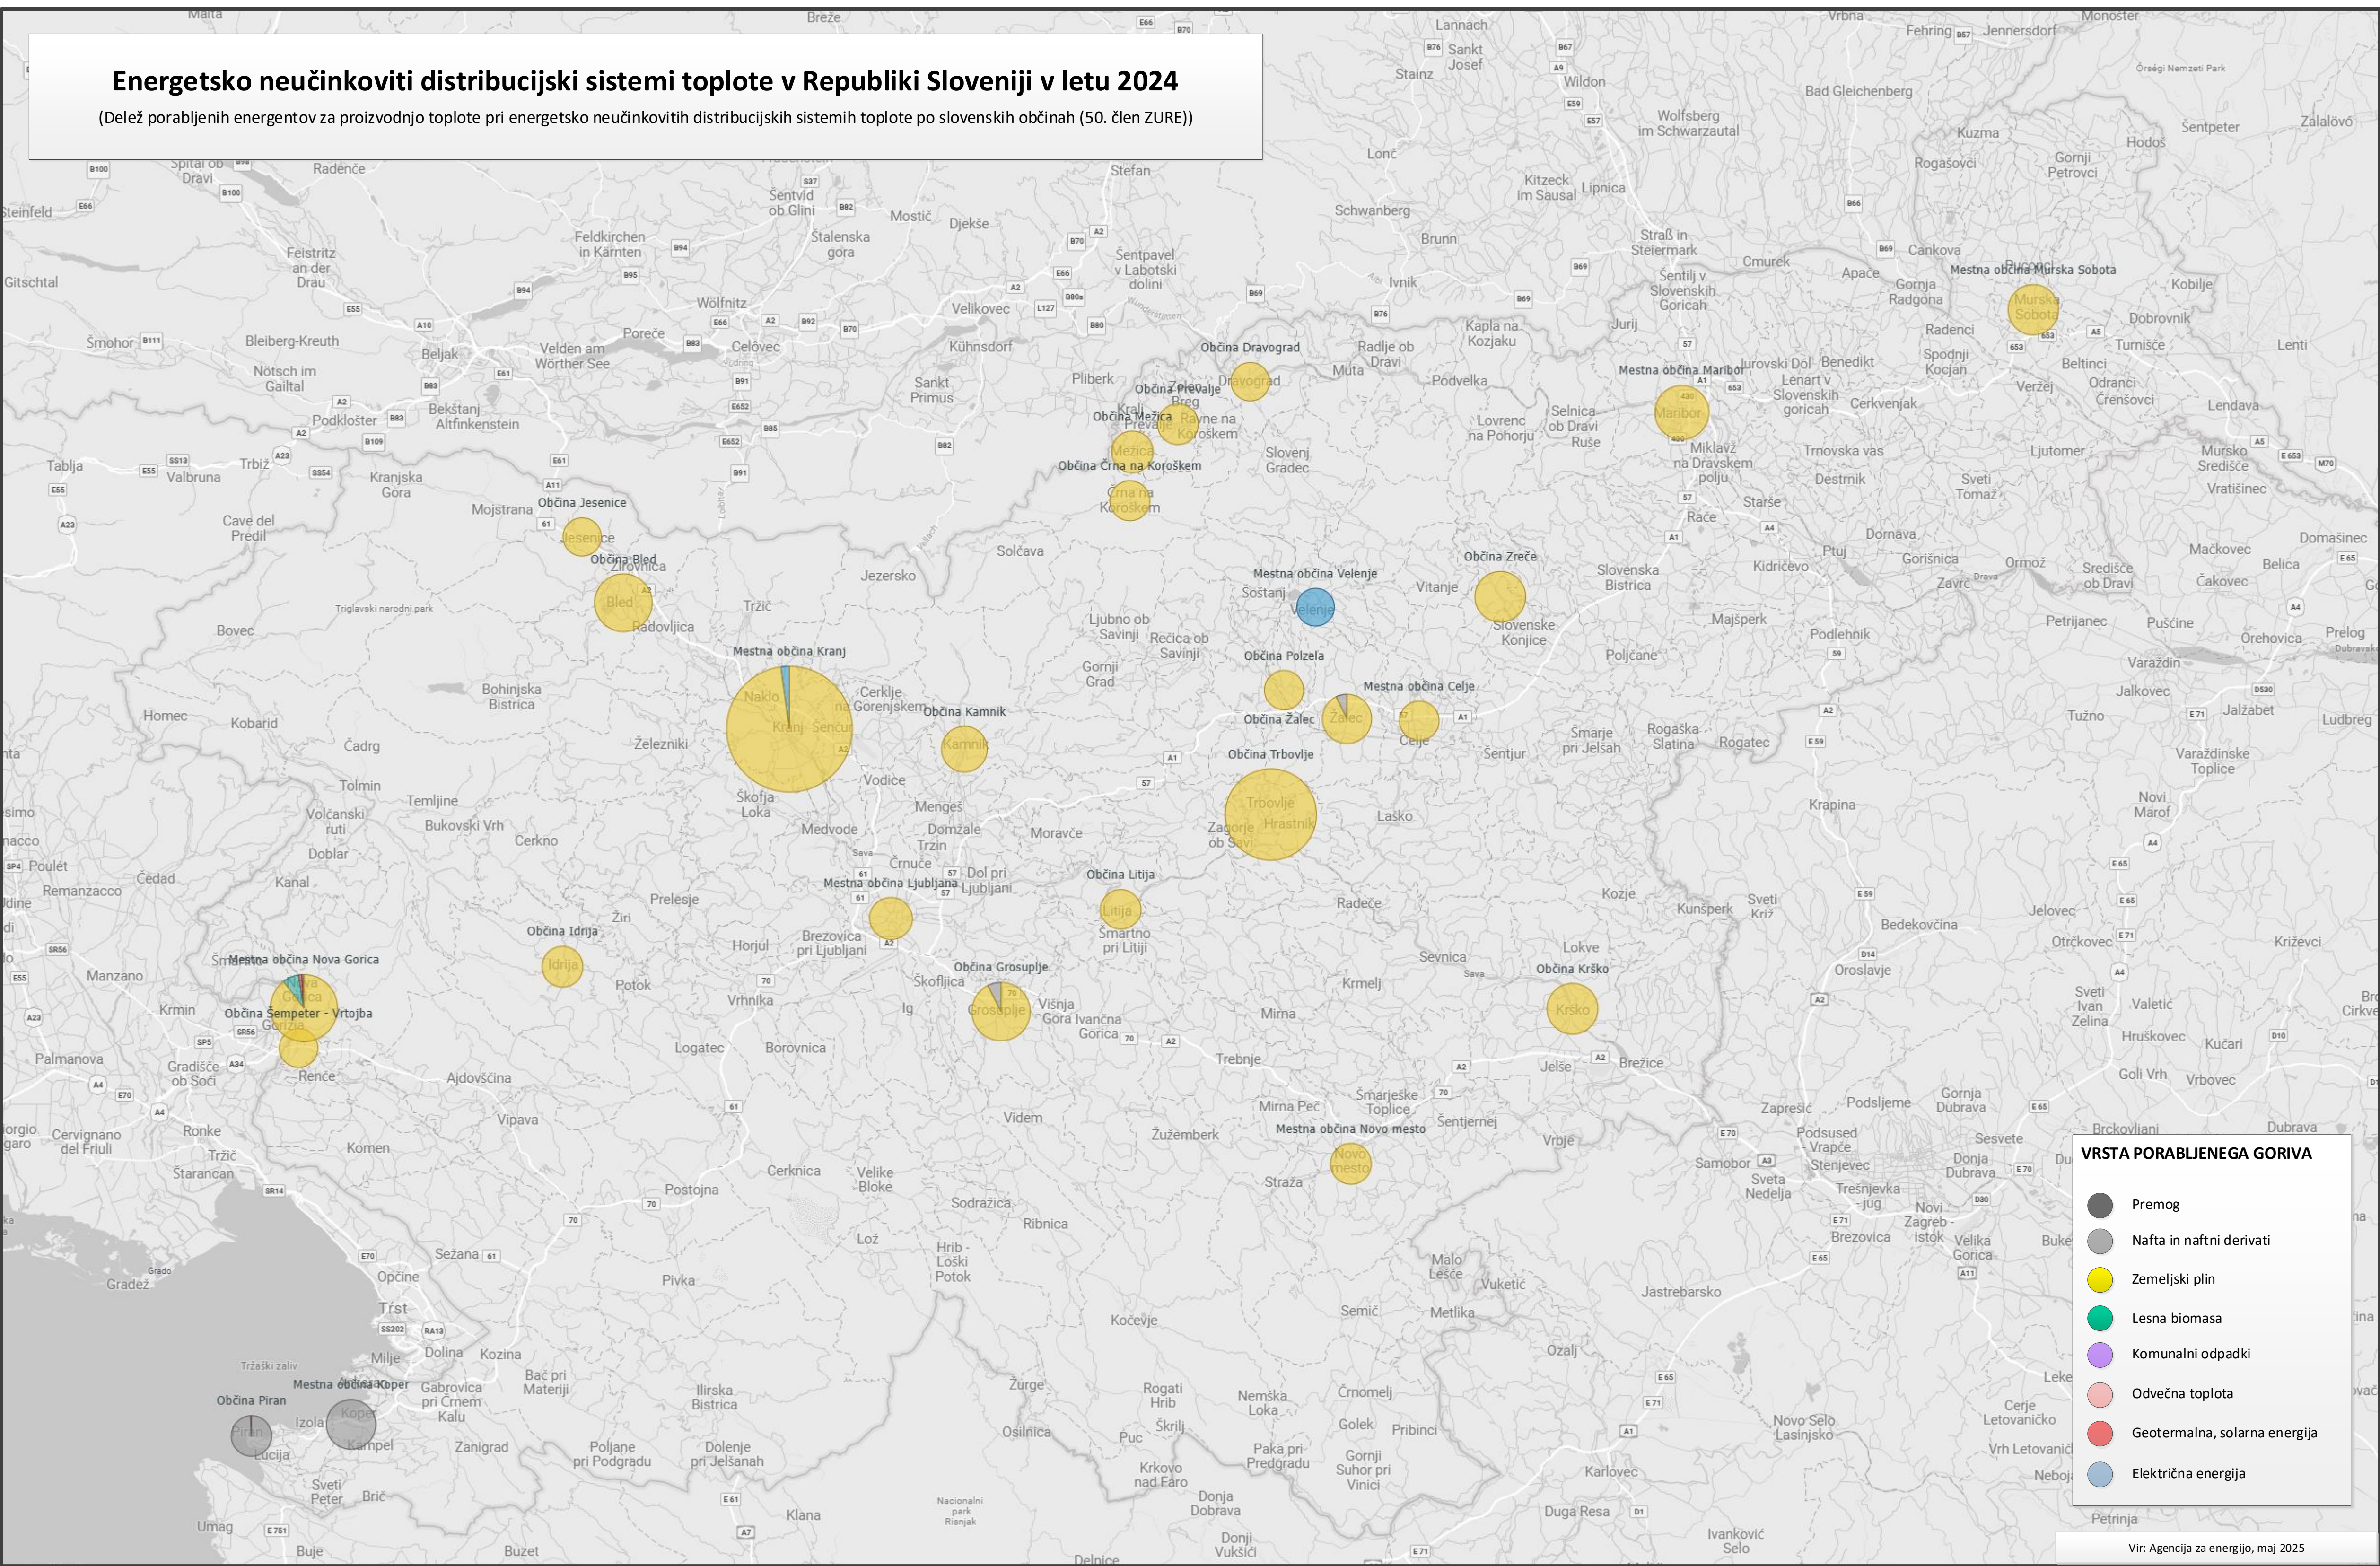
**VRSTA PORABLJENEGA GORIVA**

- Premog
- Nafta in naftni derivati
- Zemeljski plin
- Lesna biomasa
- Komunalni odpadki
- Odvečna toplota
- Geotermalna, solarna energija
- Električna energija

Vir: Agencija za energijo, maj 2025


Energetska učinkovitost distribucijskih sistemov toplote v Republiki Sloveniji v letu 2024

(Energetsko učinkoviti sistemi oskrbe s toploto po slovenskih občinah - distribucijski sistemi, ki dosegajo kriterij vsaj 50 % toplote proizvedene iz obnovljivih virov energije, njihova distribuirana toplota in struktura porabljenih primarnih energentov za proizvodnjo toplote (50. člen ZURE))

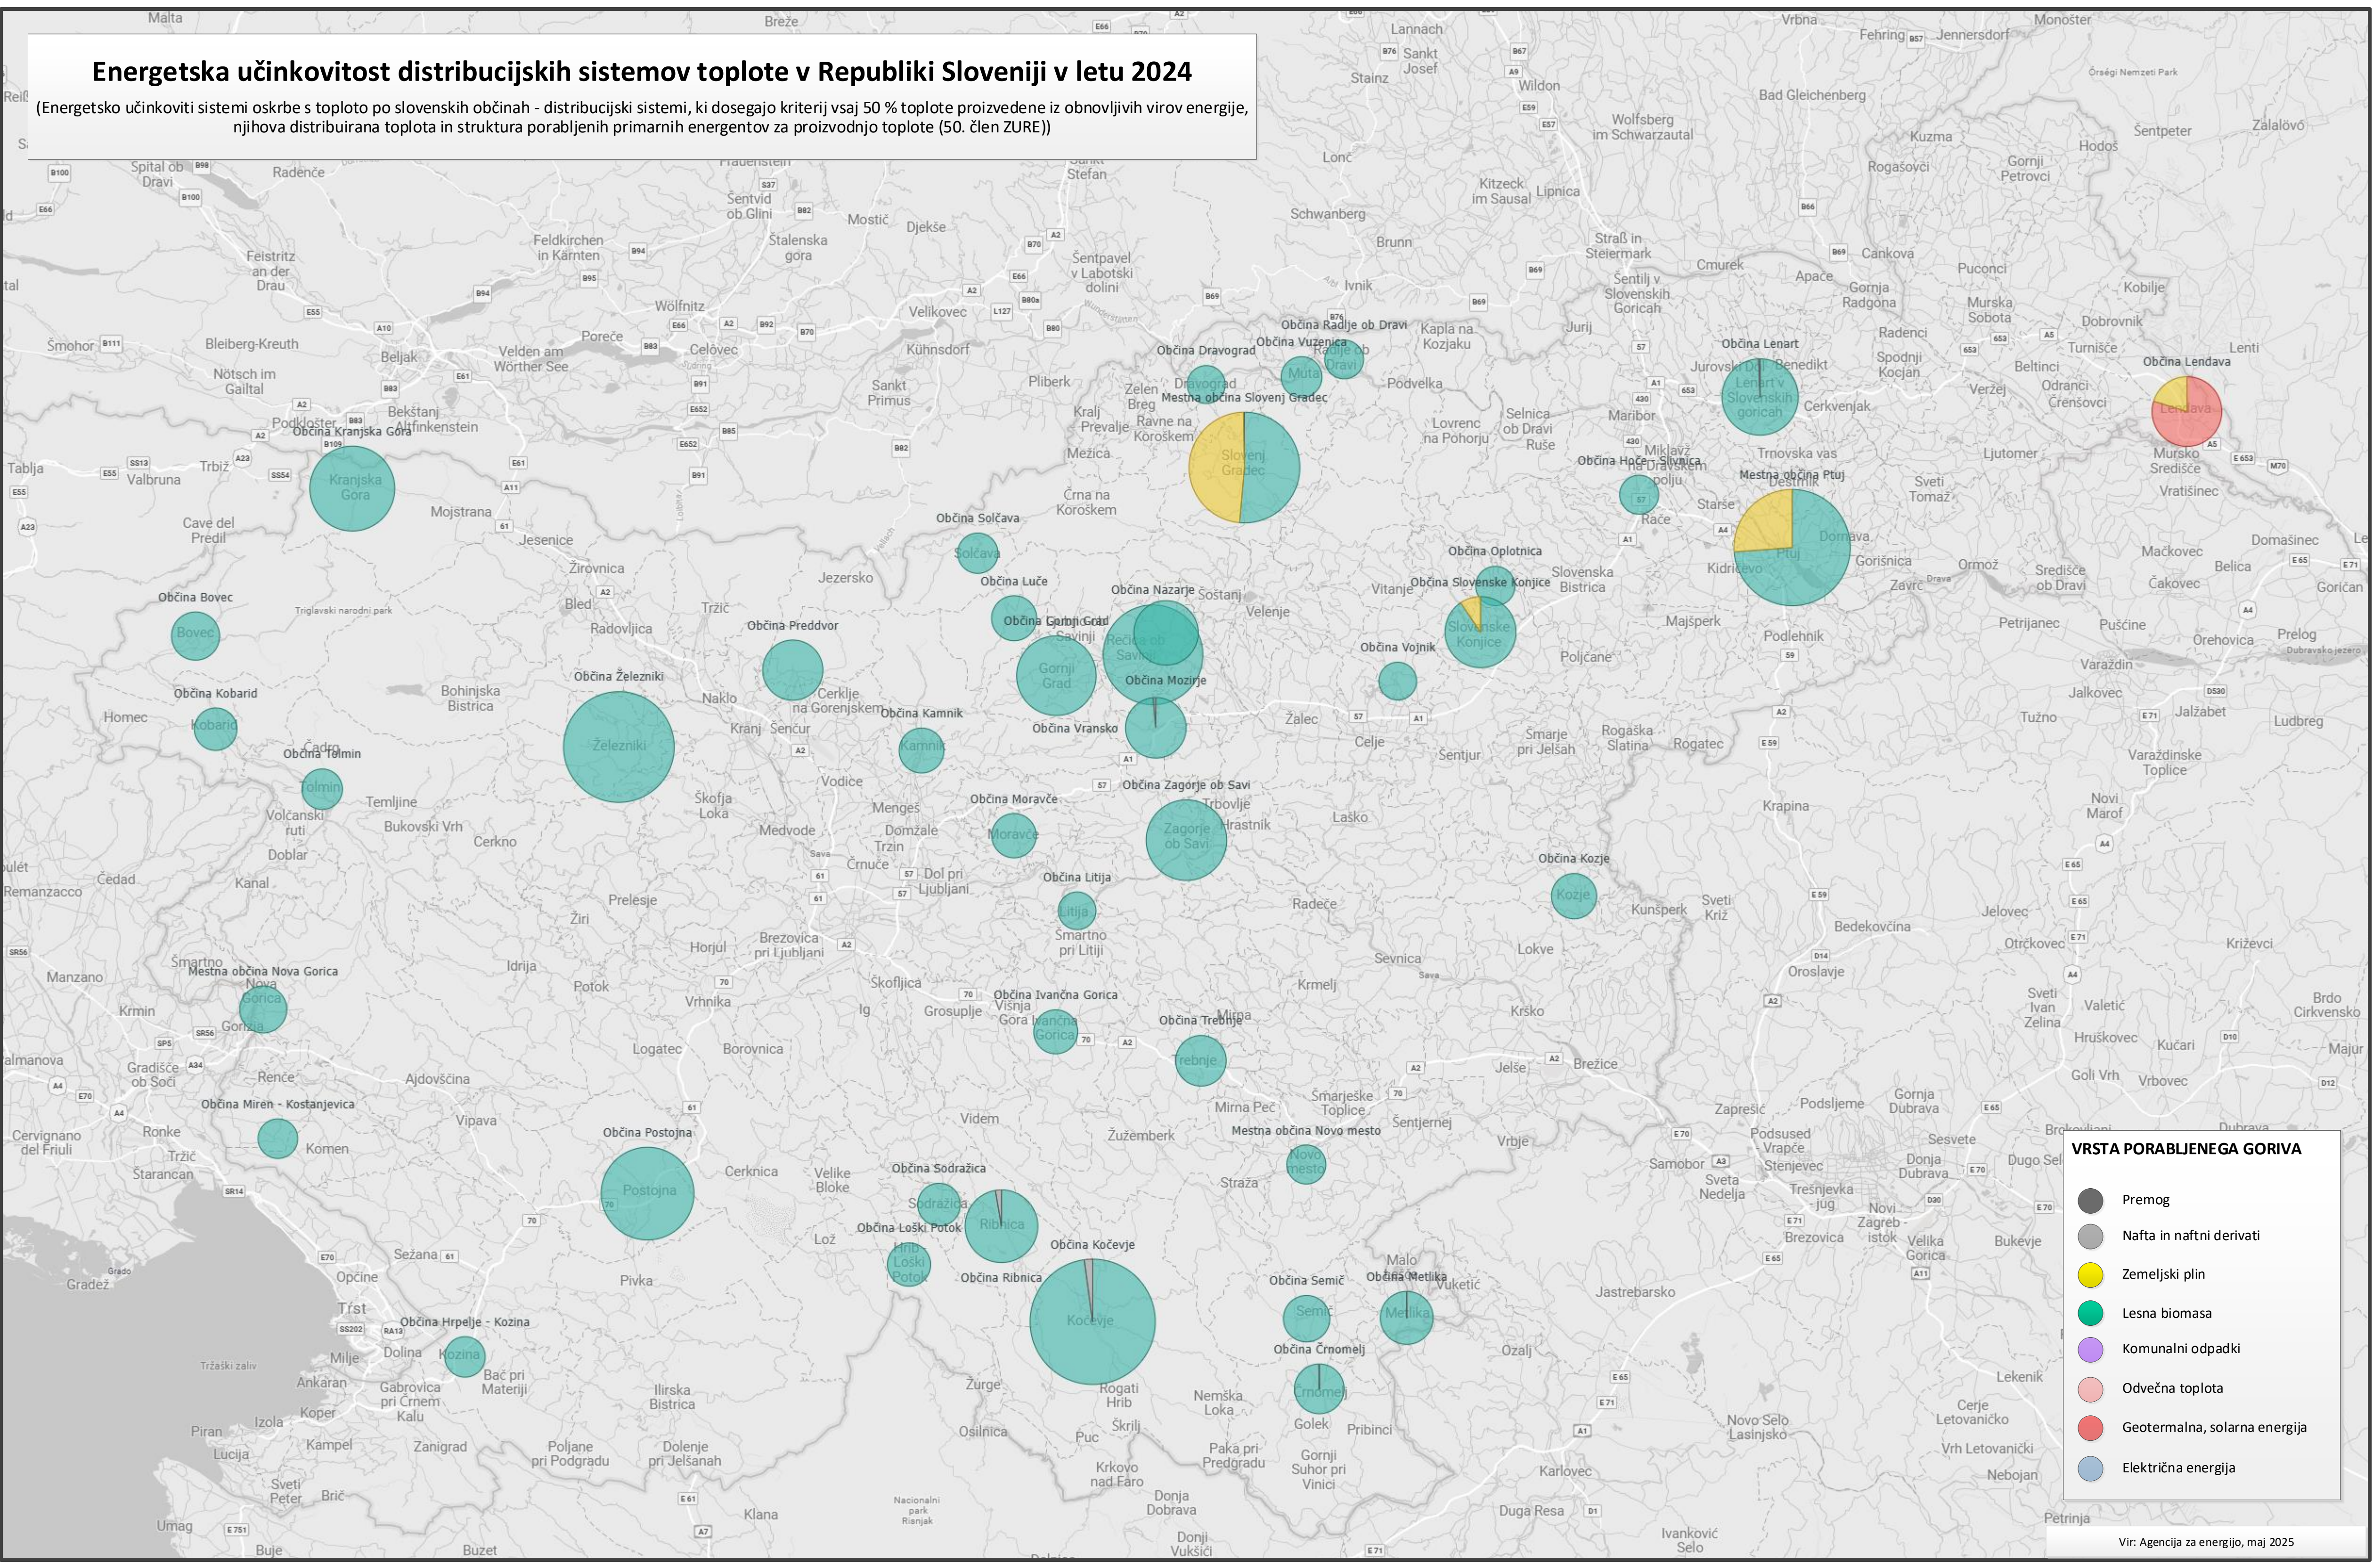


Energetska učinkovitost distribucijskih sistemov toplote v Republiki Sloveniji v letu 2024

(Energetsko učinkoviti sistemi oskrbe s toploto po slovenskih občinah - distribucijski sistemi, ki dosegajo kriterij vsaj 75 % toplote iz soproizvodnje, distribuirana toplota in struktura porabljenih primarnih energentov za proizvodnjo toplote (50. člen ZURE))

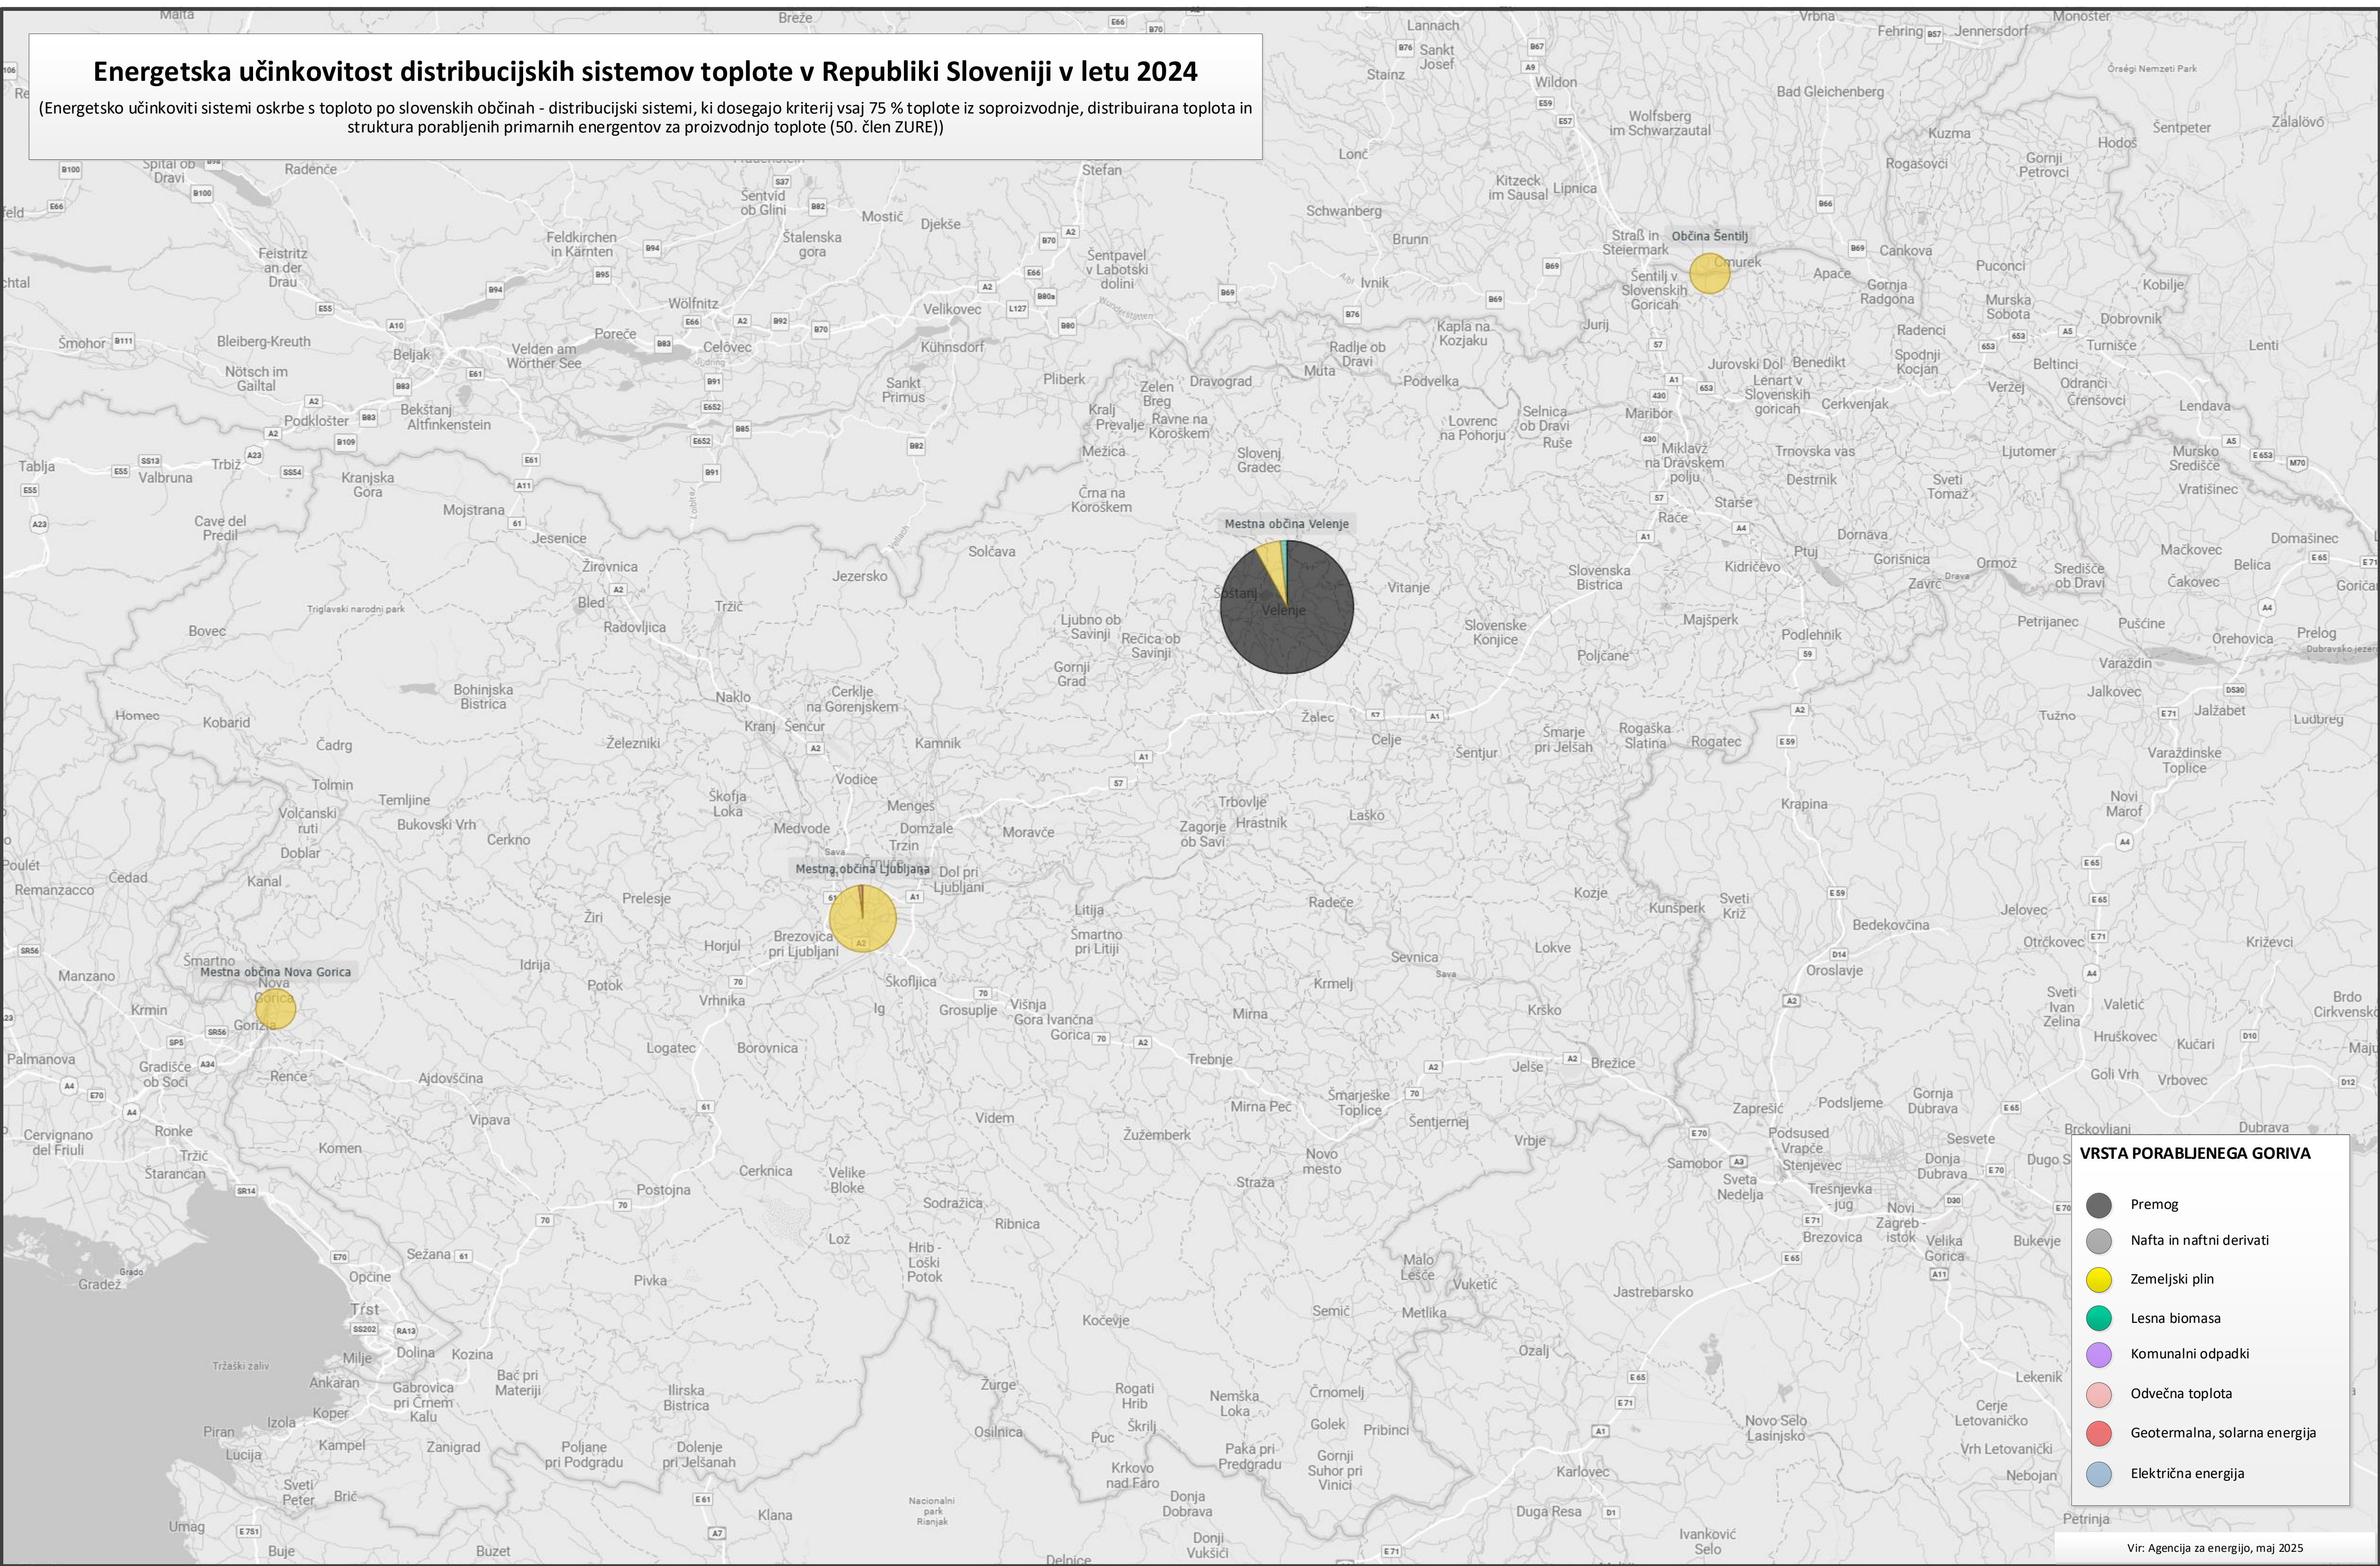

Energetska učinkovitost distribucijskih sistemov toplote v Republiki Sloveniji v letu 2024

(Energetsko učinkoviti sistemi oskrbe s toploto po slovenskih občinah - distribucijski sistemi ki dosegajo kombiniran kriterij, distribuirana toplota in struktura porabljenih primarnih energentov za proizvodnjo toplote (50. člen ZURE))

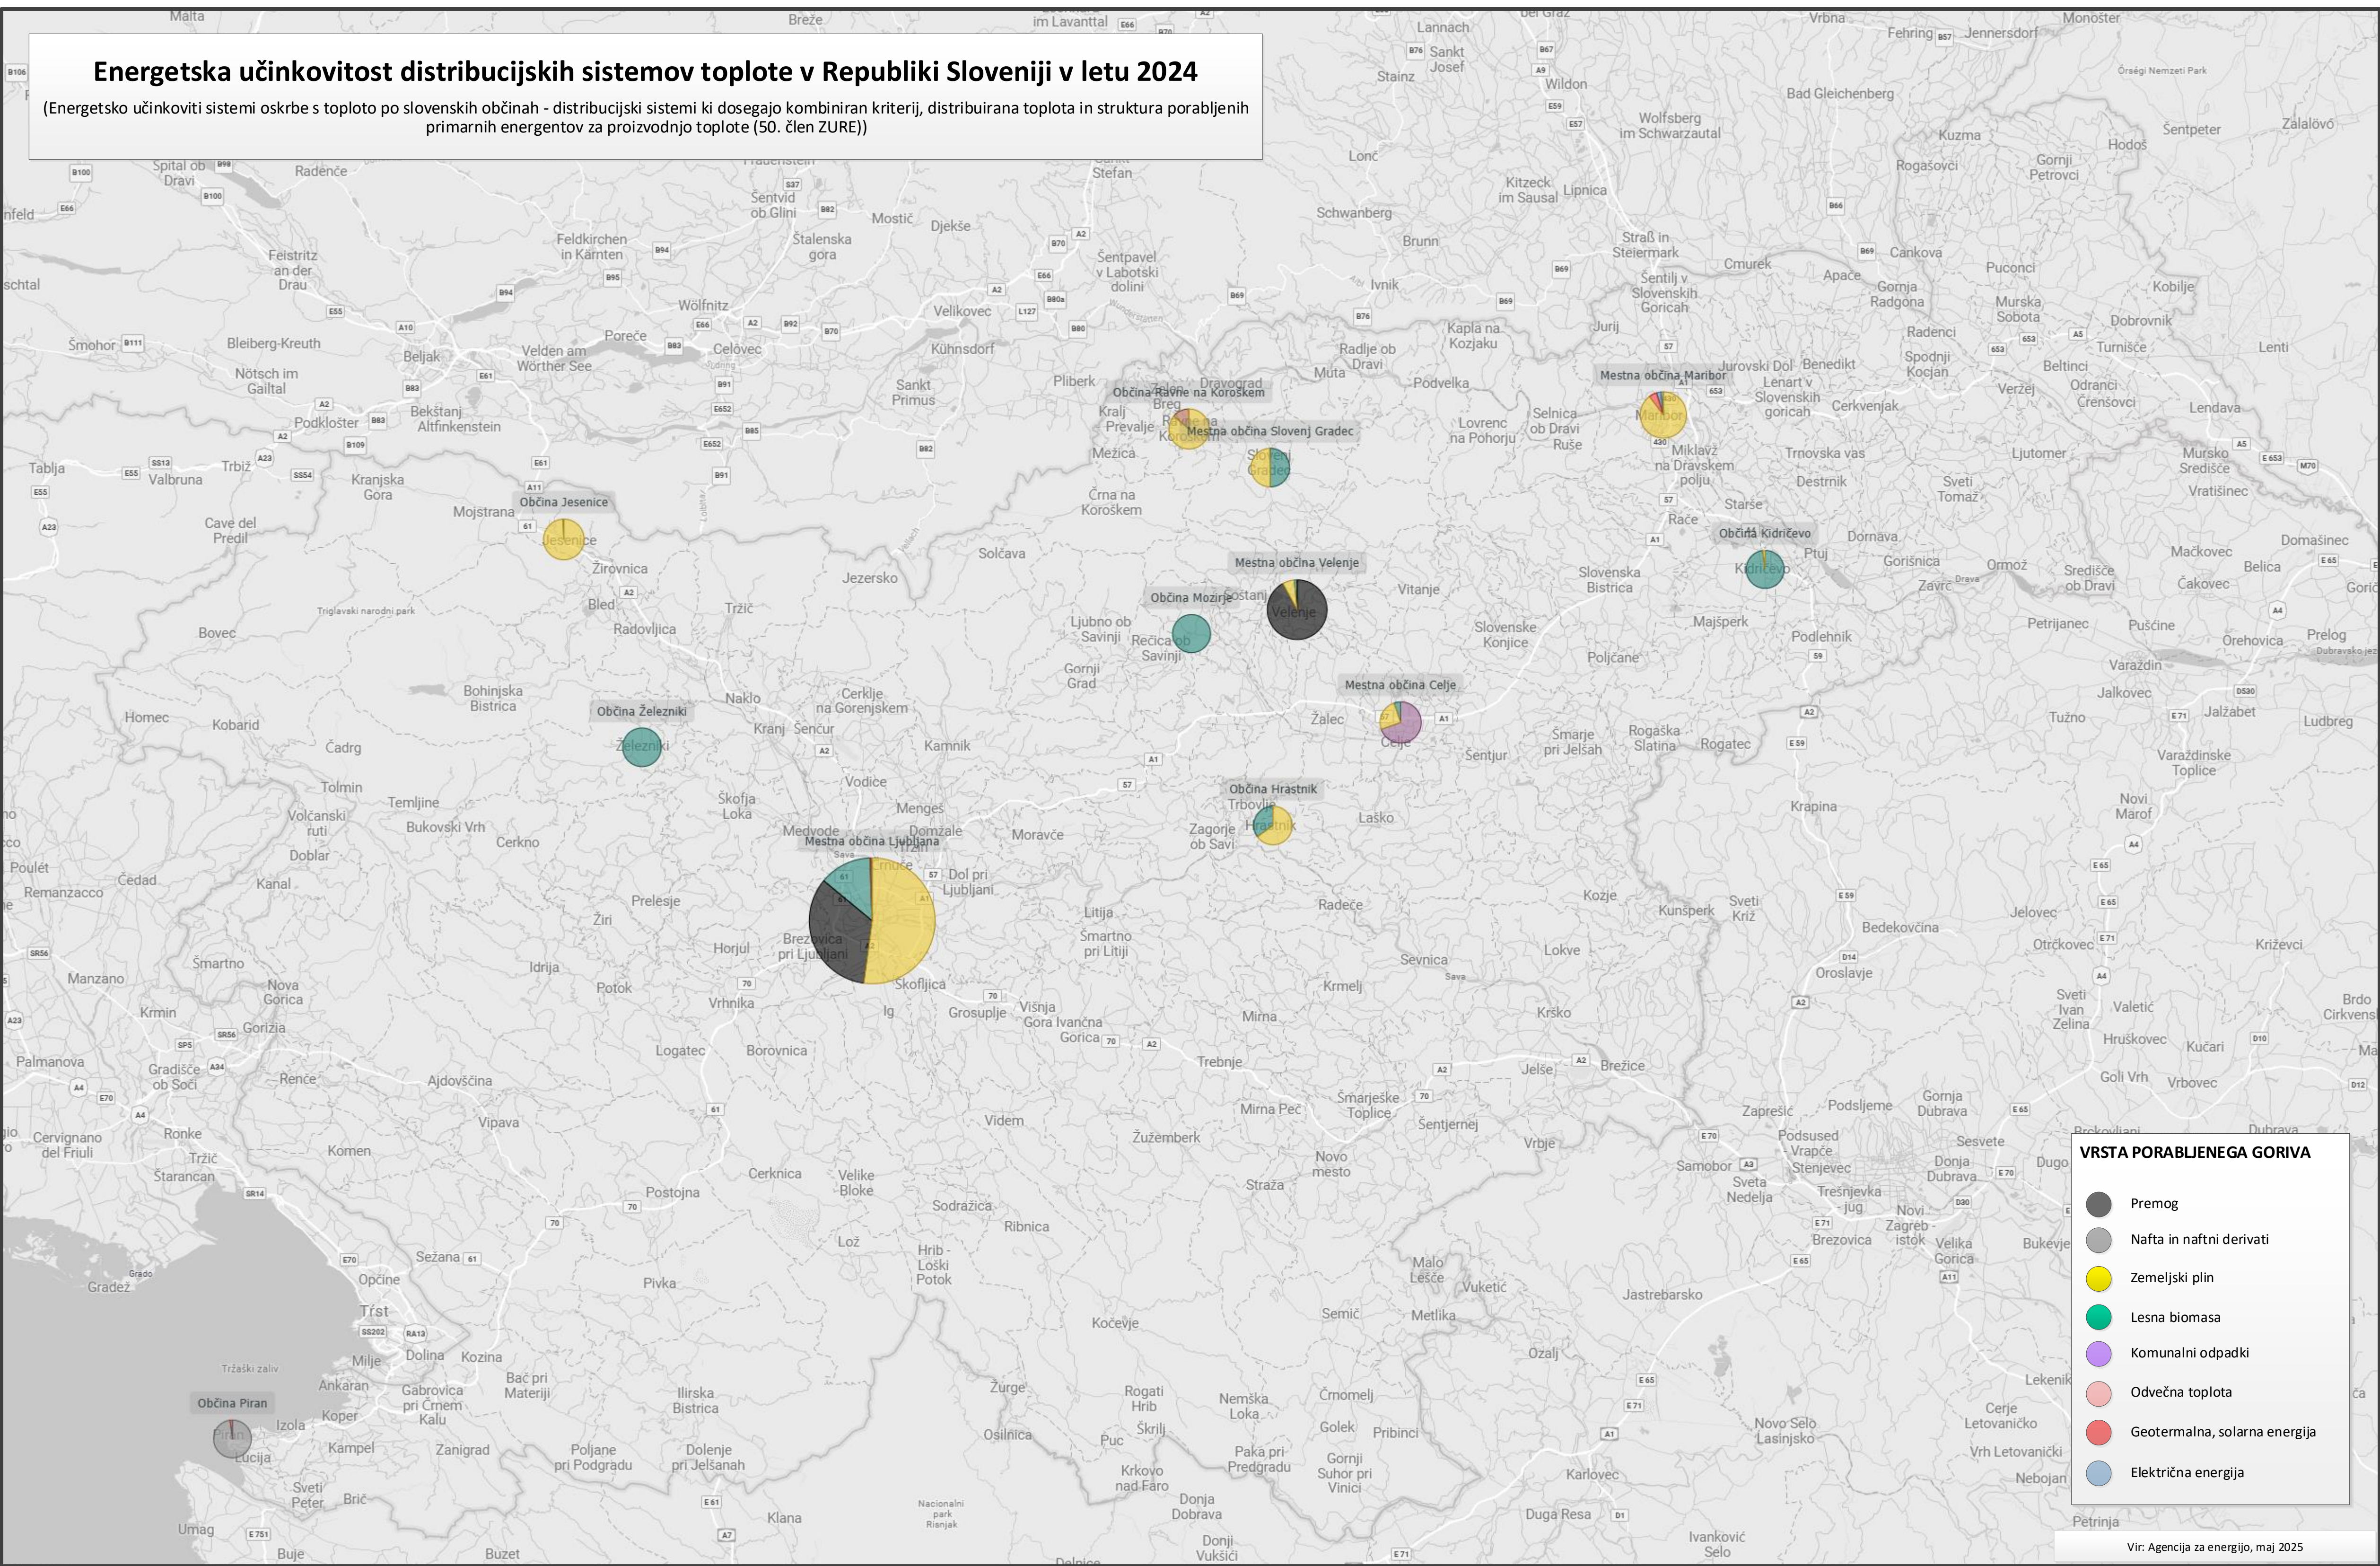

VRSTA PORABLJENEGA GORIVA

Premog

Nafta in naftni derivati

Zemeljski plin

Lesna biomasa

Komunalni odpadki

Odvečna toplota

Geotermalna, solarna energija

Električna energija